

JBL 型脚踏淋浴器安装图

批准部门:上海市建设委员会

批准文号 沪建设(92)第 437 号文

主编单位:上海建筑设计研究院

统一编号 DBJT08—57—93

上海市知汇科技研究开发部图 集 号 协 96S301

实行日期:一九九四年一月一日

主编单位负责人

姚志平

主编单位技术负责人

李治明

技 术 审 定 人

曹山原 张森

设 计 负 责 人

李珍 吴坤源

目 录

封 面	页
目 录	1
说 明	2~3
JBL 型脚踏淋浴器安装图(一)	4
JBL 型脚踏淋浴器安装图(二)	5
JBL 型脚踏淋浴器平面及平面分隔图	6

目 录

图集号	协 96S301
页	1

说 明

1. 本图集根据上海市建设委员会沪建设(92)第 437 号文下达的上海市地方标准、规范和标准设计编制计划,由上海建筑设计研究院和上海市虹口区知汇科技研究开发部编制。

2. 本图集系在 1991 年上海市虹口区科学技术委员会组织的“JBL 型节水调温淋浴装置”科研成果鉴定和 1992 年上海市建筑学会给水排水委员会组织的“JBL 型节水调温淋浴装置”评议会的基础上编制而成。

3. 本图集表示 JBL 型脚踏淋浴器的安装,该装置由薄膜阀和踏板装置两部分组成,由上海市虹口区知汇科技研究开发部研制生产。

4. 本图集适用于工矿企业、学校、医院等新建和改建的公共淋浴室,并应符合下列要求:

(1)适用流出水头为 0.03~0.4mpa;

(2)适用水温 $\leq 80^{\circ}\text{C}$;

(3)冷热水干管明设。当冷热水管道为暗设时可参照本图集施工。

5. JBL 型脚踏淋浴器代号意义为:

J——节水调温型

B——薄膜式阀门

L——淋浴器

6. 该装置的特点为:

(1)有冷热水管供水,淋浴水水温用截止阀调节,可满足不同使用者的水温要求;水流用薄膜阀开关,节水节能效果好。

(2)薄膜阀系同时开关冷、热水,不会造成因冷热水水压不等而引起的窜流。

(3)薄膜阀上下阀体用橡胶薄膜隔开,不漏水,弹簧不与水接触,不锈蚀,使用寿命长。

说 明

图集号	协 96S301
页	2

(4)淋浴踏板装置受力合理,开关用力小。

7. 安装时应注意以下问题:

(1)在薄膜阀安装前,应清除管道内杂物。冷热水管采用镀锌钢管,丝扣连接。

(2)支架装在薄膜阀正下方,支架底面应着地或与地面平,用膨胀螺栓固定在墙上。

(3)踏板用膨胀螺栓定位在地面,前端用 M6 铜螺栓与连杆连接,安装时应使踏板与连杆连接处能上下活动 30mm。

(4)将不锈钢丝塞入阀杆端头小孔,从阀杆侧槽中穿出,向上拉直,用力旋紧支紧螺栓,再将从阀杆侧槽中穿出的不锈钢丝向下扭弯。

8. 使用时应注意以下问题:

(1)热水配水管终端宜设置放水龙头,以便在公共浴室开

放前将热水管道的冷水放掉。

(2)为防止意外烫伤事故,可将冷水阀门开启到适当位置后,去掉手轮,限定冷水量,淋浴时使用者可只用热水阀门调节水温。

9. 本图集除注明者外,尺寸单位均以毫米计。

10. 使用本图集时,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求。

注:知汇科技研究开发部地址:上海市中山北一路 1250 号


4 号楼 514 室

电话:65424706 63067469


邮编:200437

说 明

图集号	协 96S301
页	3

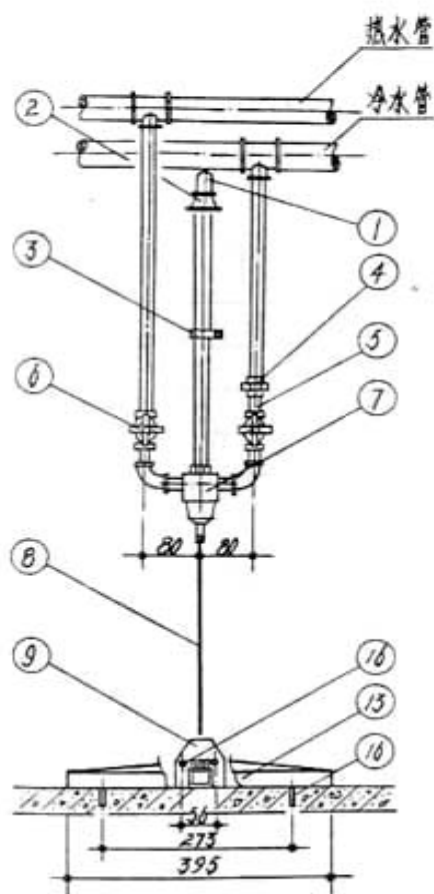

立面图

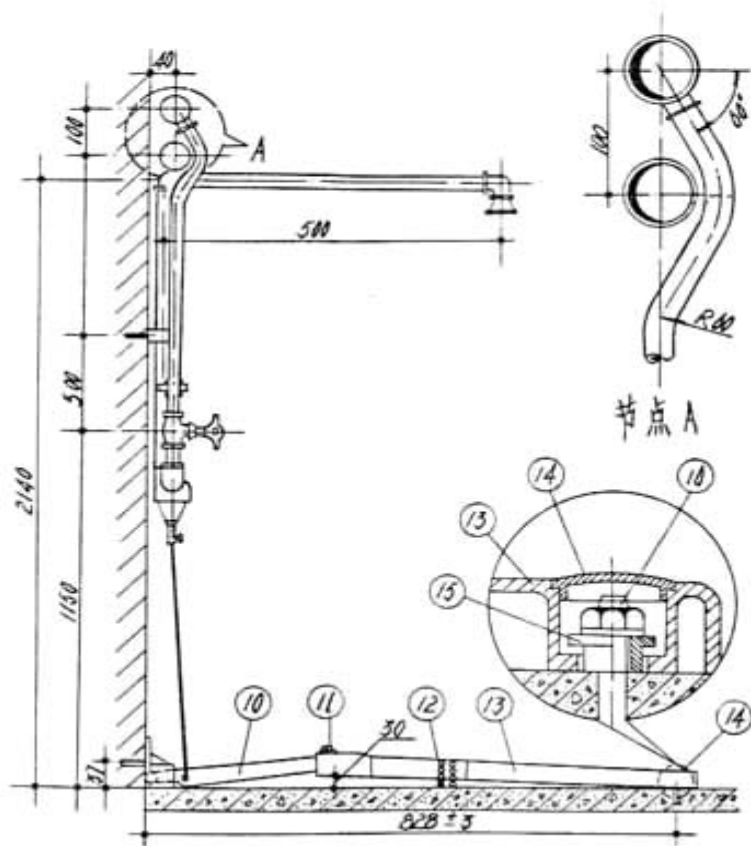

侧面图


主要材料表

编号	名称	规格	材料	单位	数量	备注
1	90°弯头	DN15	锻铁	个	4	
2	莲蓬头	DN15	铜镀铬	个	1	
3	管卡	DN15	A3	个	1	
4	活接头	DN15	锻铁	个	1	
5	内接头	DN15	锻铁	个	5	
6	截止阀	DN15	黄铜	个	2	
7	薄膜阀	DN15	黄铜	个	1	成套供应
8	不锈钢丝	φ26mm	不锈钢	根	1	成套供应
9	支架		FR-PP	只	1	成套供应
10	连杆		FR-PC	根	1	成套供应
11	连接螺栓	M6-25	黄铜	只	1	成套供应
12	踏板弹簧	D19	不锈钢	只	1	成套供应
13	踏板		FR-PP	块	1	成套供应
14	盖帽		FR-PP	只	2	成套供应
15	垫圈		FR-PP	只	2	成套供应
16	膨胀螺栓	M8-80	A3	只	4	

JBL型脚踏淋浴器安装图(一)

图集号 J496S301

页 4

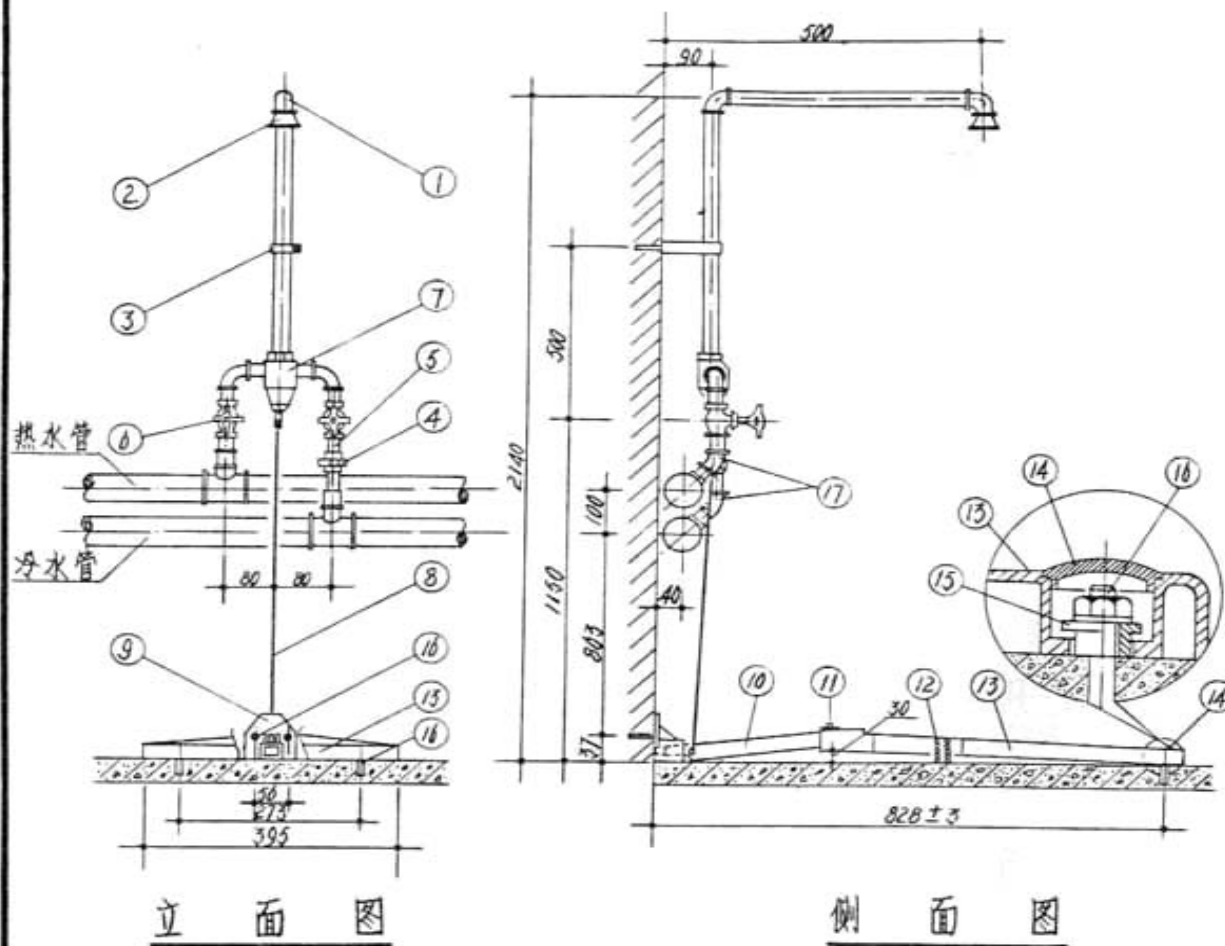


主要材料表


编号	名称	规格	材料	单位	数量	备注
1	90°弯头	DN15	锻铁	个	4	
2	莲蓬头	DN15	铜镀铬	个	1	
3	管卡	DN15	A3	个	1	
4	活接头	DN15	锻铁	个	1	
5	内接头	DN15	锻铁	个	9	
6	截止阀	DN15	黄铜	个	2	
7	薄膜阀	DN15	黄铜	个	1	成套供应
8	不锈钢丝	φ2.6mm	不锈钢	根	1	成套供应
9	支架		FR-PP	只	1	成套供应
10	连杆		FR-PP	根	1	成套供应
11	连接螺栓	M6-25	黄铜	只	1	成套供应
12	踏板弹簧	D19	不锈钢	只	1	成套供应
13	踏板		FR-PP	块	1	成套供应
14	盖帽		FR-PP	只	2	成套供应
15	垫圈		FR-PP	只	2	成套供应
16	膨胀螺栓	M8-80	A3	只	4	
17	45°弯头	DN15	锻铁	个	2	

JBL型脚踏淋浴器安装图(二)

图集号	协96S301
页	5

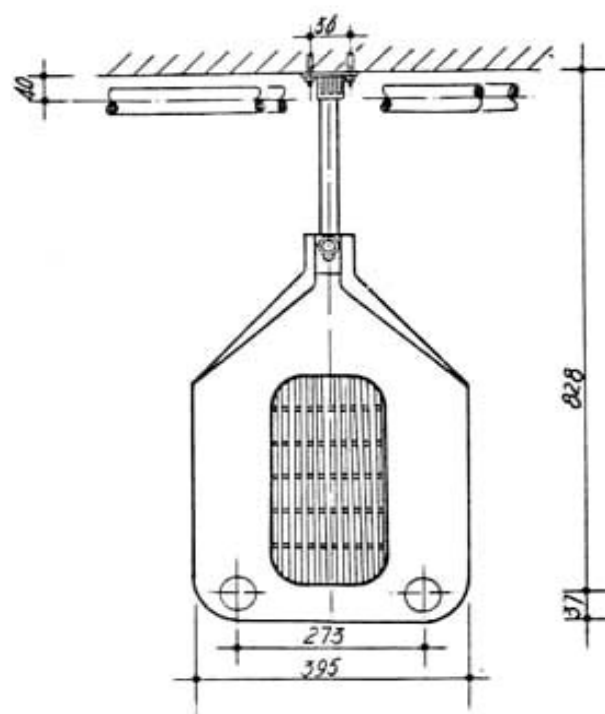

平面图

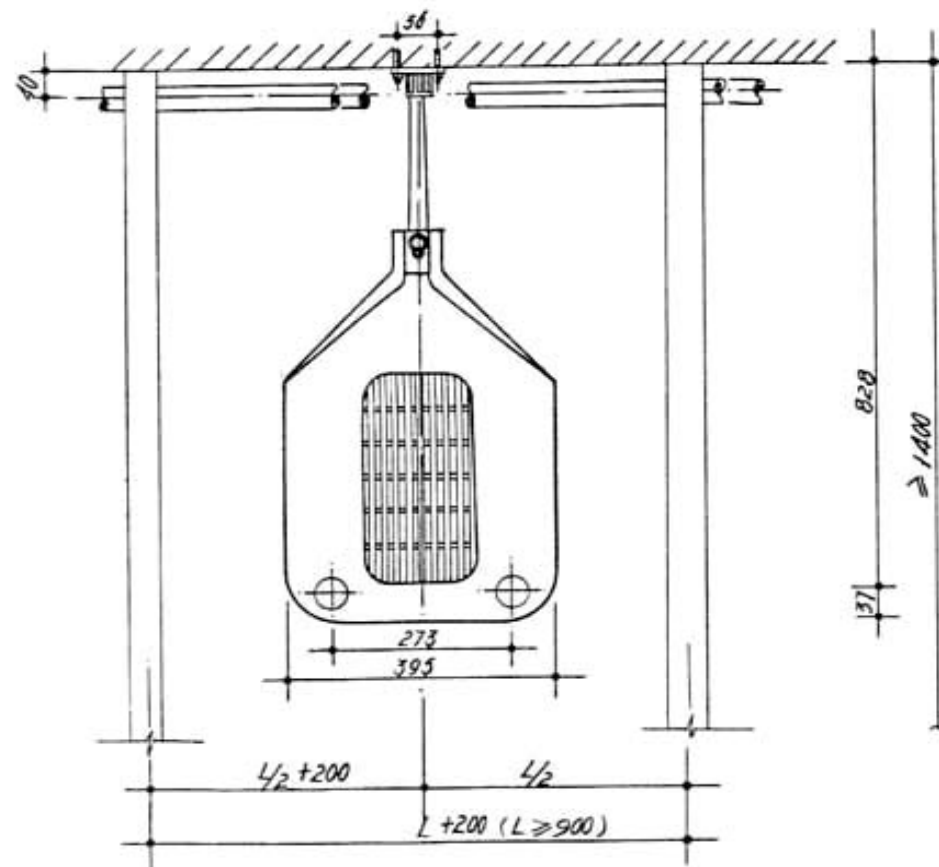

平面分隔图

JBL型脚踏淋浴器平面及平面分隔图

图集号 JG96S301

页

6

华东地区建筑标准设计协调项目

JBL 型脚踏淋浴器安装图

DBJT08—57—93

图集号:协 96S301

1997