

重庆市建设委员会文件

渝建发〔2006〕239号

重庆市建设委员会 关于印发重庆市工程建设标准设计《楼地面保温 隔热建筑构造图集》(一)~(五)的通知

各区县(自治县、市)建委,各有关单位:

由机械工业第三设计研究院、重庆市建设技术发展中心编制的《楼地面保温隔热建筑构造图集》(一)~(五)已通过专家审定。该图集为重庆市建筑产品推荐性应用标准设计,于2007年1月1日起实施。

《楼地面保温隔热建筑构造图集》(一)(聚苯颗粒浆料保温隔热)编号 DJBT-019,图集号 06J012;《楼地面保温隔热建筑构造图集》(二)(复合硅酸盐板保温隔热)编号 DJBT-020;图集号 06J013;《楼地面保温隔热建筑构造图集》(三)(聚氨酯硬泡体保温隔热)编号 DJBT-021,图集号 06J014;《楼地面保温隔热建筑构造图集》(四)(挤塑聚苯板保温隔热)编号 DJBT-022,图集号 06J015;《楼地面保温隔热建筑构造图集》(五)(发泡聚苯板保温隔热)编号 DJBT-023,图集号 06J016。



上述图集由机械工业第三设计研究院负责解释。

重庆市建设委员会
二〇〇六年十一月二十二日

楼地面保温隔热建筑构造（一）（聚苯颗粒浆料保温隔热）

批准部门：重庆市建设委员会
编制单位：机械工业第三设计研究院
重庆市建设技术发展中心
实施日期：2007年1月1日


批准文号：渝建发（2006）239号
统一编号：DJBT-019
图 集 号：06J012

编制单位负责人： 
编制单位技术负责人： 
设计审定人： 
设计负责人： 

目 录

设计说明..... 2

热工计算选用表..... 6

图 名	目 录		图集号	06J012
			页 次	1
设 计	冉 畅	校 对	Joe	审 核 

设计说明

1、简介

本图集是按照重庆市建设委员会下达的《楼地面保温隔热建筑构造》编制项目的要求，结合本地区居住建筑体系及配套的楼地面构造作法的实际情况编制的，包括楼地面构造层次，以及相关的热工性能和建筑热工节能设计计算方法。

2、适用范围

本图集可作为本地区居住建筑节能设计时选择楼地面构造作法，确定热工性能方案的依据。亦可作为其它有节能要求的民用建筑节能设计时选择楼地面构造作法的参考。其详图设计和施工图说明，特别是防水层的位置和作法应与相关的建筑构造标准图集和保温、防水技术规程、标准一致。本图集应与重庆市节能的屋面、外墙、门窗构造图和西南标准图集配合使用。

3、编制依据

- 1) 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93
- 2) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001
- 3) 《重庆市居住建筑节能设计标准》DB50/5024-2002
- 4) 《公共建筑节能设计标准》DBJ50-052-2006

4、图集内容及要求

4.1 本图集内容包括：设计说明、施工要点、保温构造及热工性能指标选用表。

4.2 本图集保温材料做法为保温材料标准值和常用做法。若设计人员选用的保温材料参数和做法与本图集不符时，应根据实际情况按国家节能及有关规定及要求，经热工计算确定保温材料的厚度，以满足建筑节能对楼地面的热工要求。

5、本图集中相关参数的名称、符号、单位和计算公式：

名 称	符 号	单 位	计 算 公 式
材料的厚度	δ	mm	/
材料的密度	ρ	kg/m ³	/
材料的导热系数	λ	W/m·K	/
材料层的热阻	R_i	m ² ·K/W	$R_i = \delta / \lambda$
楼地面构造层的热阻	R	m ² ·K/W	$R = \sum R_i$
传热阻（楼地面构造层的热阻与两侧表面热交换阻之和）	R_o	m ² ·K/W	$R_o = R + R_1 + R_2$
传热系数（传热阻 R_o 的倒数）	K	W/m ² ·K	$K = 1/R_o$

图 名	设计说明			图集号	06J012
				页 次	2
设 计	编制	校 对	审核	审核	

5、楼地面的表面热交换阻取值

5.1 楼地面的上、下表面热交换阻分别以 R_i 和 R_e 表示,单位为 $\text{m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$,是上、下表面热交换系数 α_i 和 α_e 的倒数,既 $R_i=1/\alpha_i$; $R_e=1/\alpha_e$ (α_i 和 α_e 的单位为 $\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$)。

5.2 α_i 、(α_e)与 R_i 、(R_e)在本图集集中的取值:

1) 上下为居室的楼板

$$\alpha_i = \alpha_e = 8.7 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}, R_i = R_e = 0.11 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$$

2) 底部架空通风的楼板或底部为其它公共建筑的楼板(含公共建筑底面接触空气的架空或外挑楼板)

$$\text{上表面 } \alpha_i = 8.7 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}, R_i = 0.11 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$$

$$\text{下表面 } \alpha_e = 23.0 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}, R_e = 0.04 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$$

3) 有地下室或地下停车库的楼板(全地下室、外墙无窗)

$$\text{上表面 } \alpha_i = 8.7 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}, R_i = 0.11 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$$

$$\text{下表面 } \alpha_e = 6.0 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}, R_e = 0.17 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$$

4) 与室外空气相通的不采暖地下室上面楼板

$$\text{上表面 } \alpha_i = 8.7 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}, R_i = 0.11 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$$

$$\text{下表面 } \alpha_e = 17 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}, R_e = 0.11 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$$

5) 外墙上窗的地下室上面楼板

$$\text{上表面 } \alpha_i = 8.7 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}, R_i = 0.11 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$$

$$\text{下表面 } \alpha_e = 12 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}, R_e = 0.08 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$$

6) 地面

$$\text{上表面 } \alpha_i = 8.7 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}, R_i = 0.11 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$$

6、楼地面的热工性能设计指标

6.1 居住建筑: 分户楼板 $K \leq 2.0 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ 。

底部自然通风架空楼板及下部为非住宅的楼板的传热系数 $K \leq 1.5 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ 。

6.2 公共建筑底面接触空气的架空或外挑楼板 $K \leq 1.0 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ 。

6.3 地面 $R_o \geq 1.2 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$, $K \geq 0.83 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$

7、本图集所列构造作法,均未包含饰面层。详图设计和施工图说明中,应根据保温技术的特点注明饰面层作法。为保证房屋建成使用后楼地面设计的热工性能稳定,饰面层的热阻 R_j 可不计入传热阻 R_o 内。抗裂砂浆层厚度很小,热阻 R_j 也不计入传热阻 R_o 内。

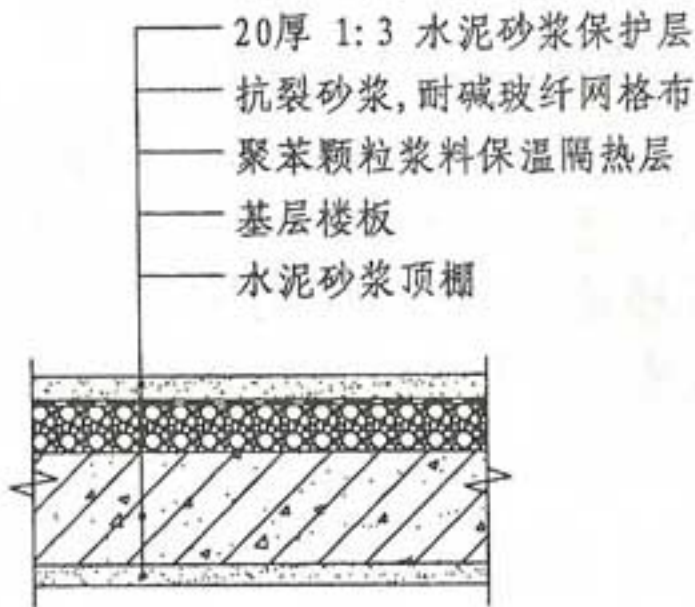
8、本图集集中的尺寸,除注明者外,均以毫米为单位,未注尺寸者按工程设计。

9、本图集只是对本地区建筑节能设计所需要的楼地面构造作法予以编制。希望使用者以本图集为依据,结合工程实际情况选择适宜的保温材料和构造作法。

图名	设计说明	图集号	06J012
		页次	3
图名	设计说明	审核	审核

10、聚苯颗粒浆料楼地面保温体系构造示意

聚苯颗粒浆料保温系统，以保温胶粉料和聚苯颗粒轻集料合成的保温浆料作保温材料，包括聚苯颗粒保温砂浆、聚合物抗裂砂浆、护面水泥砂浆保护层组成的保温系统技术。



11、材料性能及要求

11.1 保温层材料

1) 聚苯颗粒性能指标见表1。

表 1 聚苯颗粒性能要求

项 目	单 位	指 标
堆积密度	kg/m³	12.0-21.0
粒度（5mm筛孔筛余）	%	≤5

2) 胶粉料性能指标见表2。

表 2 胶粉料性能要求

项 目	单 位	指 标
初凝时间	h	≥4
终凝时间	h	≤12
安定性（蒸煮法）	-	合格
拉伸粘结强度（常温28d）	MPa	≥0.6
浸水拉伸粘结强度（常温28d，浸水7d）	MPa	≥0.4

3) 聚苯颗粒保温浆料性能指标见表3。

表 3 聚苯颗粒保温浆料性能要求

项 目	单 位	指 标
湿表观密度	kg/m³	≤550
干表观密度	kg/m³	≤400
导热系数	W/m·K	≤0.085
抗压强度	MPa	≥1.0
压剪胶结强度	kPa	≥200
体积吸水率	%	≤4
线性收缩率	%	≤0.3
燃烧性能	-	B ₁ 级

图 名	设 计 说 明			图集号	06J012
				页 次	4
设 计	冉晓	校 对	Jian	审 核	张

11.2 抗裂防护层材料

1) 抗裂砂浆

抗裂砂浆由聚合物乳液、各种助剂配制而成的抗裂剂与砂和水泥混制而成。用来增加保温层的抗裂能力和提高表面强度。抗裂砂浆的性能指标见表4。

表 4 抗裂砂浆性能要求

项 目	单位	指 标
可操作时间	h	≥ 2
拉伸粘结强度（常温28d）	MPa	> 0.8
浸水拉伸粘结强度（常温28d，浸水7d）	MPa	> 0.6
压折比（抗压强度/抗折强度）	-	≤ 3

2) 涂塑耐碱玻纤网格布 (简称耐碱网布)

为增加面层砂浆的抗裂、抗冲击能力所用的网格布应采用耐碱网布。耐碱网布主要技术性能、试验方法除应符合《耐碱玻璃纤维网格布》(JC/T841-1999)的要求外,还应符合表5的要求。

表 5 耐碱网布性能要求

项 目	单位	指 标
网孔中心距(普通型)	mm	4 × 4
单位面积质量(普通型)	g/m ²	≥ 180
断裂强力(经、纬向)(普通型)	N/50mm	≥ 1250
耐碱强力保留率(经、纬向)	%	≥ 90
涂塑量	g/m ²	≥ 20

12、施工基本要求

12.1 基层楼板面应清理干净，去除油污、浮尘，孔洞架眼或部分空鼓应用水泥砂浆或细石混凝土修补平整。

12.2 不可现场配制胶粉聚苯颗粒保温系统的胶粉料、抗裂砂浆。应采用保温成套技术中的干混胶粉料、干混抗裂砂浆。

12.3 胶粉聚苯颗粒浆料保温层及抗裂防护层施工环境温度不应低于5℃。

施工流程图

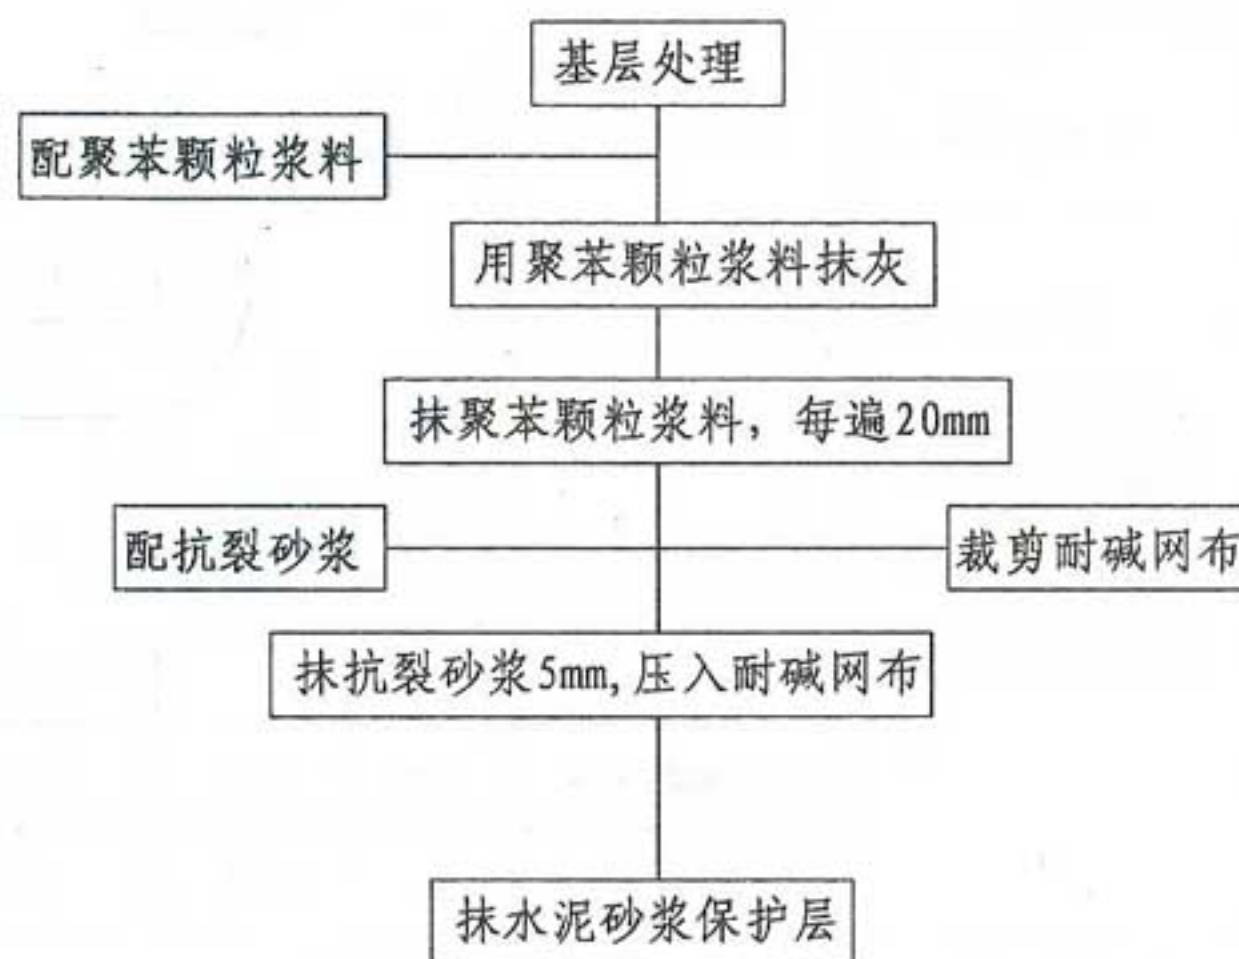




图 名	设计说明			图集号	06J012
				页 次	5
设 计	周 鹏	校 对	John	审 核	张 伟

热工计算选用表

编号	楼面构造简图	层次及材料	厚度 δ (mm)	表观密度 ρ_0 (kg/m ³)	导热系数 λ (W/m·K)	分层热阻 R_j (m ² ·K/W)	导热系数 修正系数	材料层热阻之和 $R = \sum R_j$ (m ² ·K/W)	内表面换热阻 R_i (m ² ·K/W)	围护结构传热阻 $R_o = R_i + R + R_e$ (m ² ·K/W)	围护结构传热系数 K (W/m ² ·K)
0101		1. 水泥砂浆保护层	20	1800	0.93	0.02	1.00	0.3	0.11	0.52	1.92
		2. 聚合物抗裂砂浆, 耐碱玻纤网格布	5	/	/	/	/				
		3. 聚苯颗粒保温浆料	20	400	0.085	0.2	1.2				
		4. 钢筋混凝土楼板	100	2500	1.74	0.06	1.00				
		5. 水泥砂浆抹灰	20	1800	0.93	0.02	1.00				

注：此表适用于上下为住宅居室的楼板。

热工计算选用表


编号	楼面构造简图	层次及材料	厚度 δ (mm)	表观密度 ρ_0 (kg/m ³)	导热系数 λ (W/m·K)	分层热阻 R_j (m ² ·K/W)	导热系数 修正系数	材料层热阻之和 $R = \sum R_j$ (m ² ·K/W)	内表面换热阻 R_i (m ² ·K/W)	外表面换热阻 R_e (m ² ·K/W)	围护结构传热阻 $R_o = R_i + R + R_e$ (m ² ·K/W)	围护结构传热系数 K (W/m ² ·K)
0102		1. 水泥砂浆保护层	20	1800	0.93	0.02	1.00	(A) 0.85 (1) 0.55 (2) 0.50 (3) 0.50 (4) 0.40	0.11	(A) 0.04 (1) 0.04 (2) 0.06 (3) 0.08 (4) 0.17	(A) 1.0 (1) 0.70 (2) 0.67 (3) 0.69 (4) 0.68	(A) 1.0 (1) 1.43 (2) 1.49 (3) 1.45 (4) 1.47
		2. 聚合物抗裂砂浆, 耐碱玻纤网格布	5	/	/	/	/					
		2. 聚苯颗粒保温浆料	(A) 75 (1) 45 (2) 40 (3) 40 (4) 30	400	0.085	(A) 0.75 (1) 0.45 (2) 0.40 (3) 0.40 (4) 0.30	1.2					
		3. 钢筋混凝土楼板	100	2500	1.74	0.06	1.00					
		4. 水泥砂浆抹灰	20	1800	0.93	0.02	1.00					

注：表中(A)适用于公共建筑底面接触空气的架空或外挑楼板。
(1)适用于底部架空通风的楼面，含底部为裙房的居住楼板。
(2)适用于与室外空气相通的不采暖地下室上面的居住楼板。
(3)适用于闷顶，外墙上有窗的不采暖地下室上面的居住楼板。
(4)适用于底部全封闭地下室的居住楼板。

跟多资料加微信公众j ianzhu118

图 名	热工计算选用表			图集号	06J012
				页 次	6
设 计	冉鹏	校 对	John	审 核	张华

热工计算选用表

编号	地面构造简图	层次及材料	厚度 δ (mm)	表观密度 ρ_0 (kg/m ³)	导热系数 λ (W/m·K)	分层热阻 R_j (m ² ·K/W)	导热系数 修正系数	材料层热阻之和 $R = \sum R_j$ (m ² ·K/W)	内表面换热阻 R_i (m ² ·K/W)	围护结构传热阻 $R_0 = R_i + R + R_e$ (m ² ·K/W)	围护结构传热系数 K (W/m ² ·K)
0103		1. 水泥砂浆保护层	20	1800	0.93	0.02	1.00	1.13	0.11	1.24	0.81
		2. 聚合物抗裂砂浆, 耐碱玻纤网格布	5	/	/	/	/				
		3. 聚苯颗粒保温浆料	50	400	0.085	0.5	1.2				
		4. 混凝土垫层	100	2500	1.51	0.07	1.00				
		5. 夯实粘土	500	1800	0.93	0.54	1.00				

注：此表适用于住宅及公建的地面。

图 名	热工计算选用表			图集号	06J012
				页 次	7
设计	冉鹏	校对	John	审核	张东