

室外配件





LJ 206

编制单位负责人
室负责人
技术审定人
设计负责人

赵光
张树军
张树军
张树军


序号	图 纸 名 称	页次
1	围墙(一)	1
2	围墙(二)	2
3	围墙(三)	3
4	围墙门垛(一)	4
5	围墙门垛(二)	5
6	铁栅大门(一)	6
7	铁栅大门(二)	7
8	铁栅大门(三)	8
9	拼板大门(一)	9
10	拼板大门(二)	10
11	拼板大门(三)	11
12	钢丝网大门	12


序号	图 纸 名 称	页次
13	预制混凝土花格(一)	13
14	预制混凝土花格(二)	14
15	预制混凝土花格(三)	15
16	汽车检修槽	16
17	露天洗车台(台式)	17
18	露天洗车台(槽式)	18
19	路面结构及详图	19

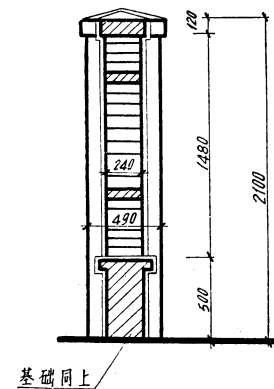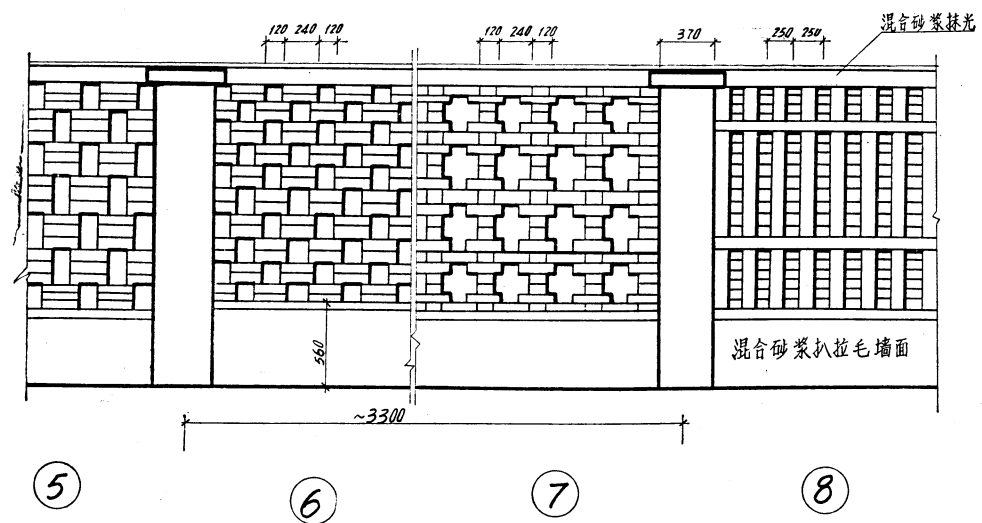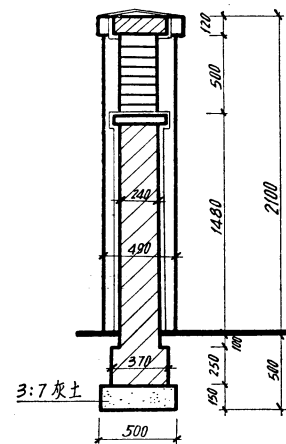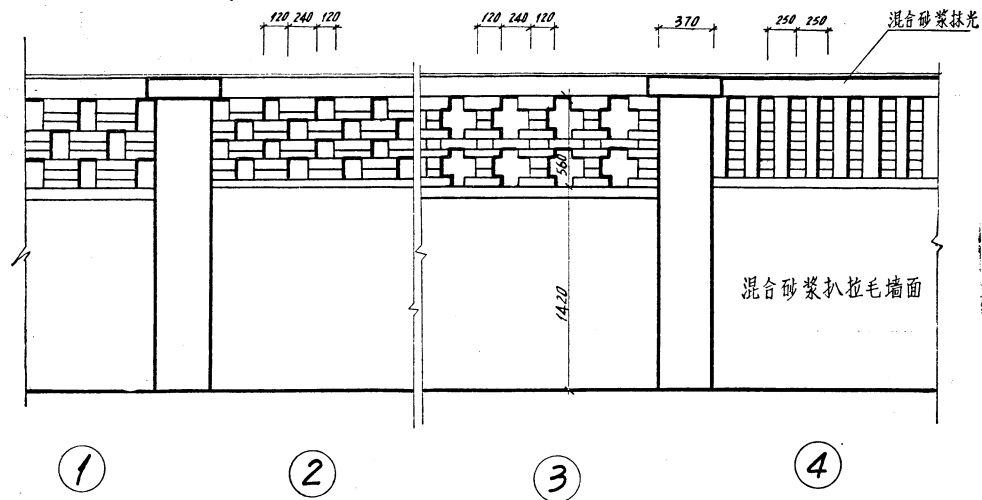


- 注:
1. 砖垛基础尺寸照放。
 2. 墙身用⁷⁵砖均用²⁵砂浆砌。
 3. 清水部份1:1:4混合砂浆勾缝。抹面做法详单体设计。

通用图 1975	围墙 (一)	编号 LJ206 页 1
-------------	--------	-----------------

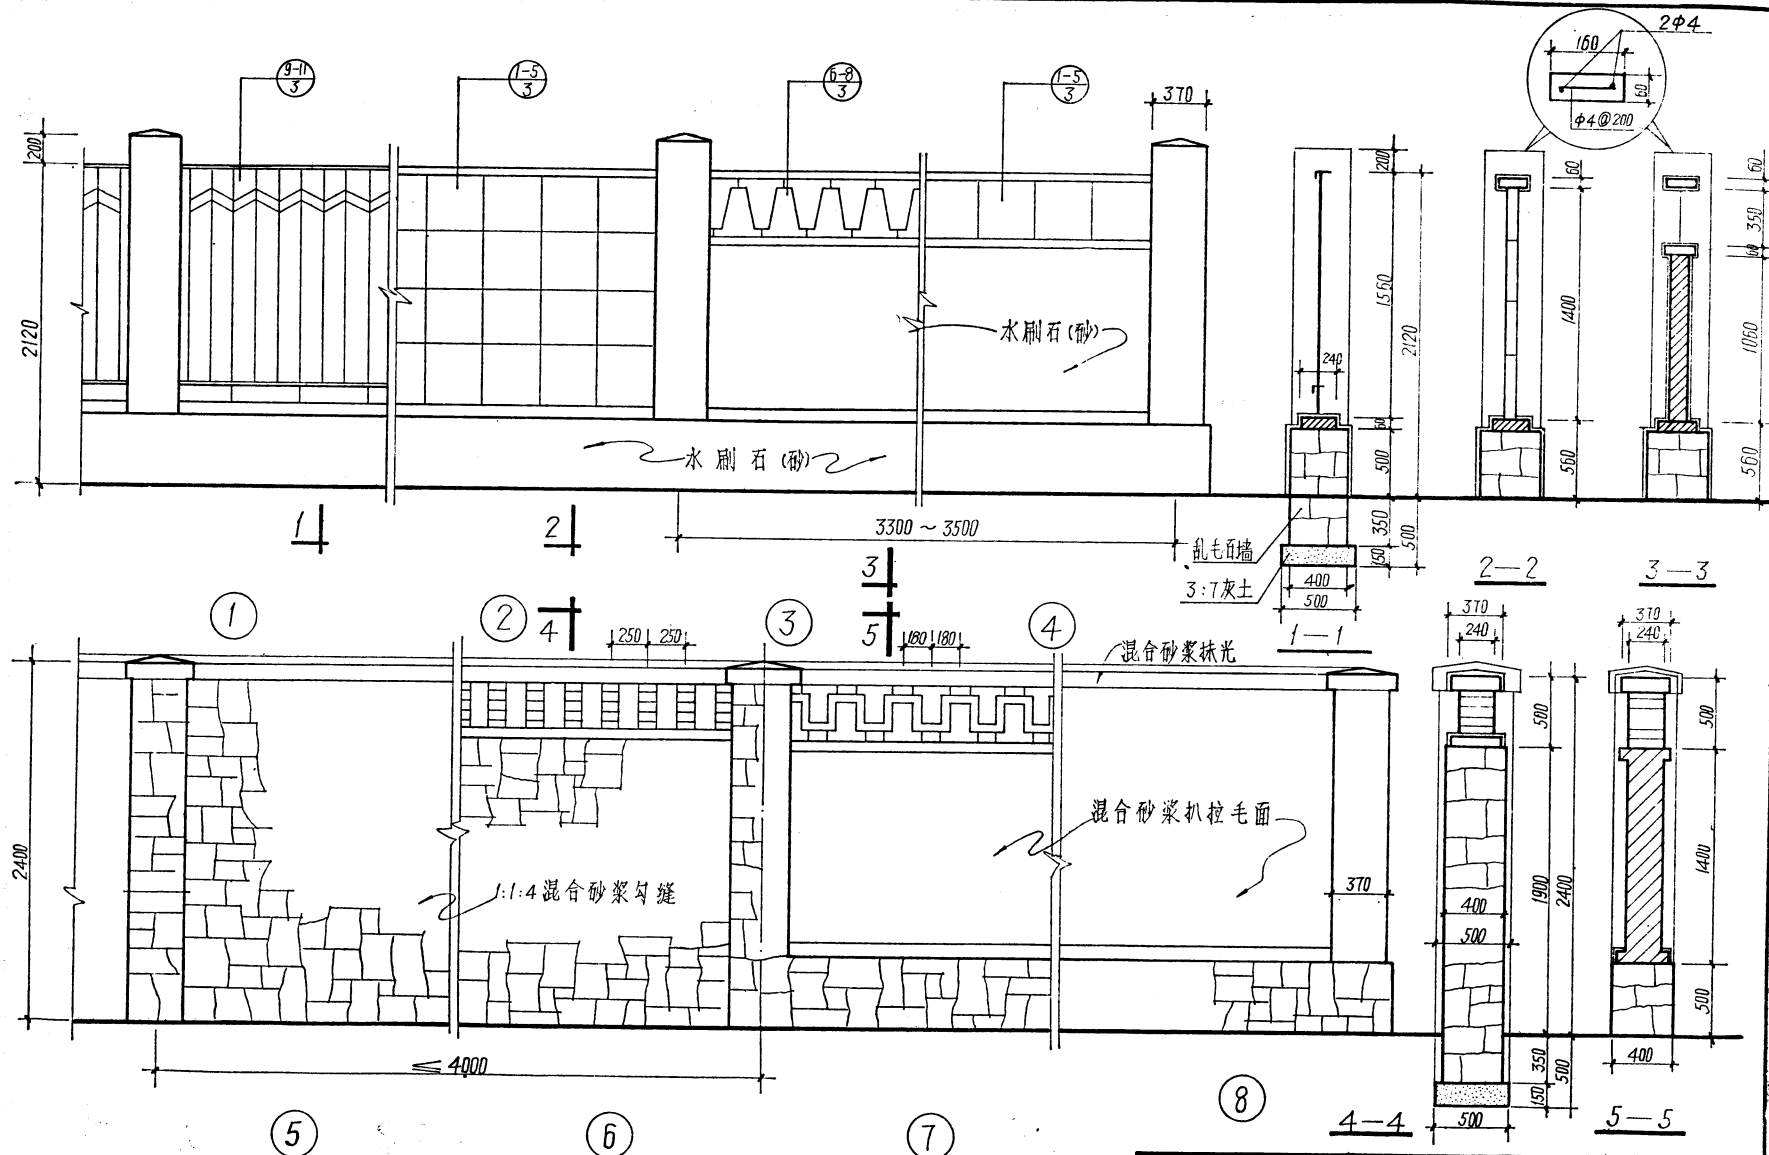





1




2




3




4



5




1-1剖面

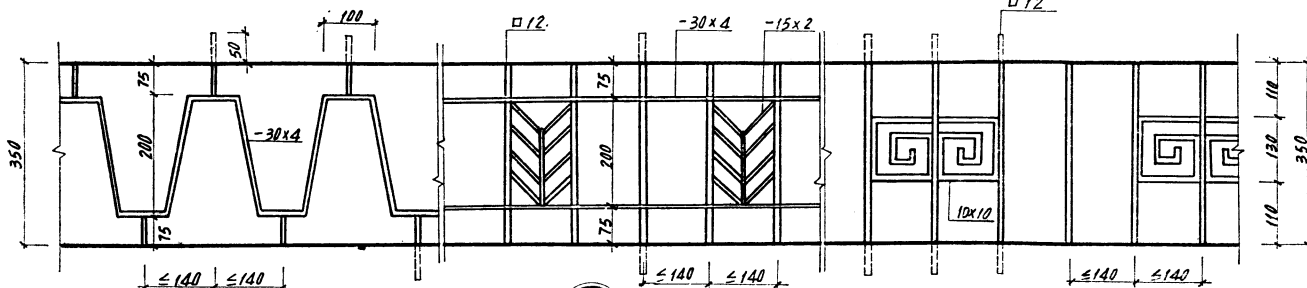

6

7

8

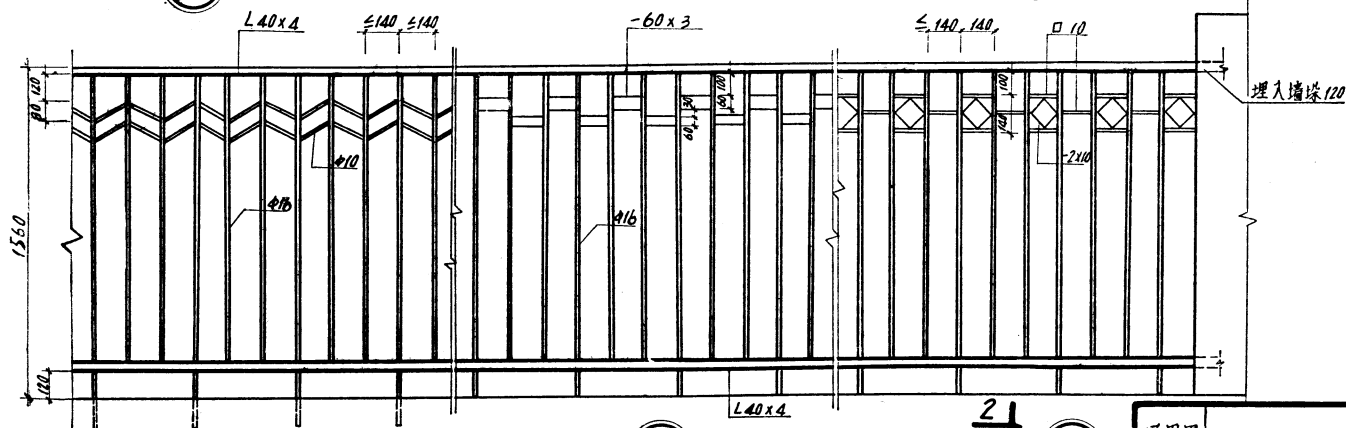


9

10

2

11

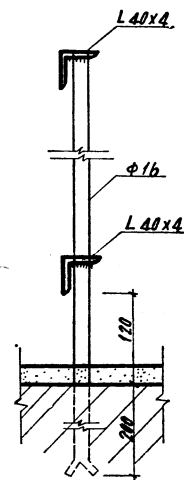


2-2剖面


通用图
1975

围墙 (三)


编号	LJ206
页	3

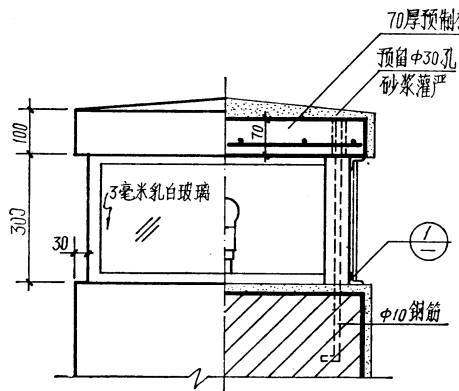


立剖面

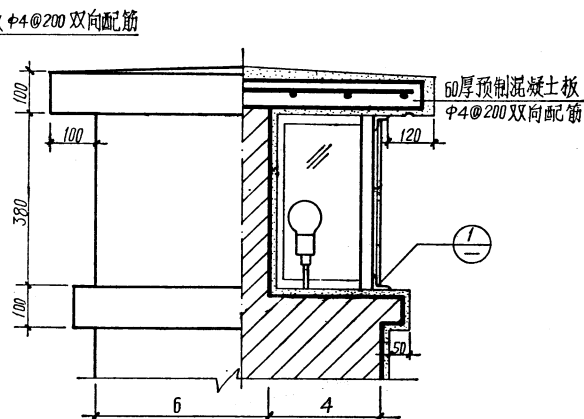


立剖面

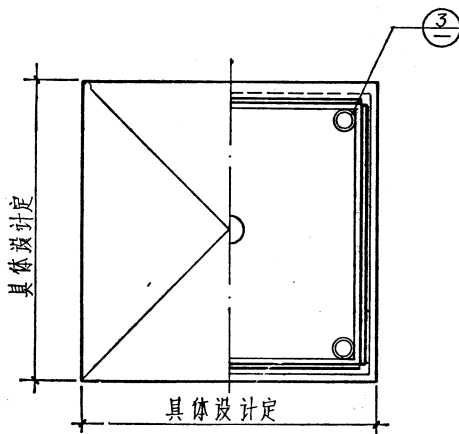


平面图
<甲型门垛>

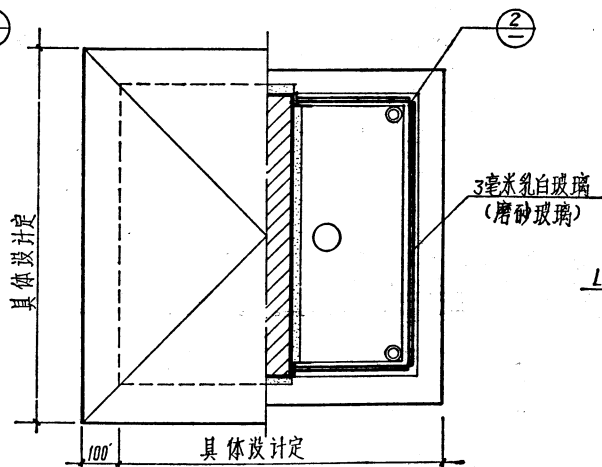


平面图
<乙型门垛>

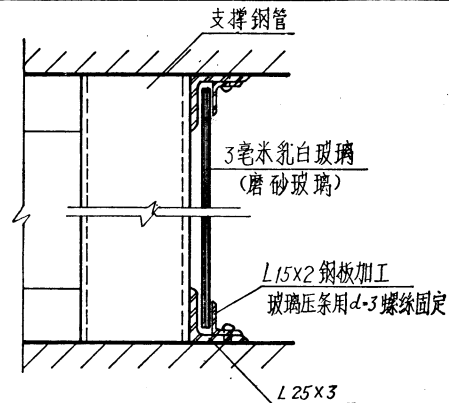

①

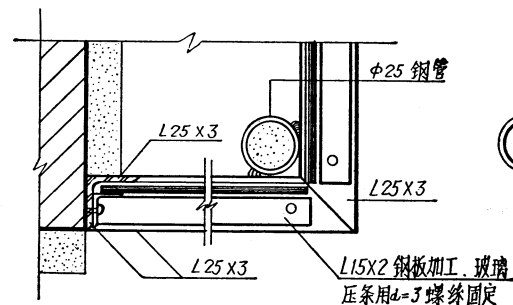

②

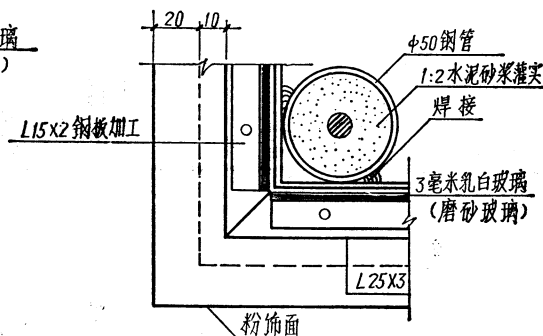


③

通用图
1975


围墙门垛 (二)

编号 LJ206
页 5

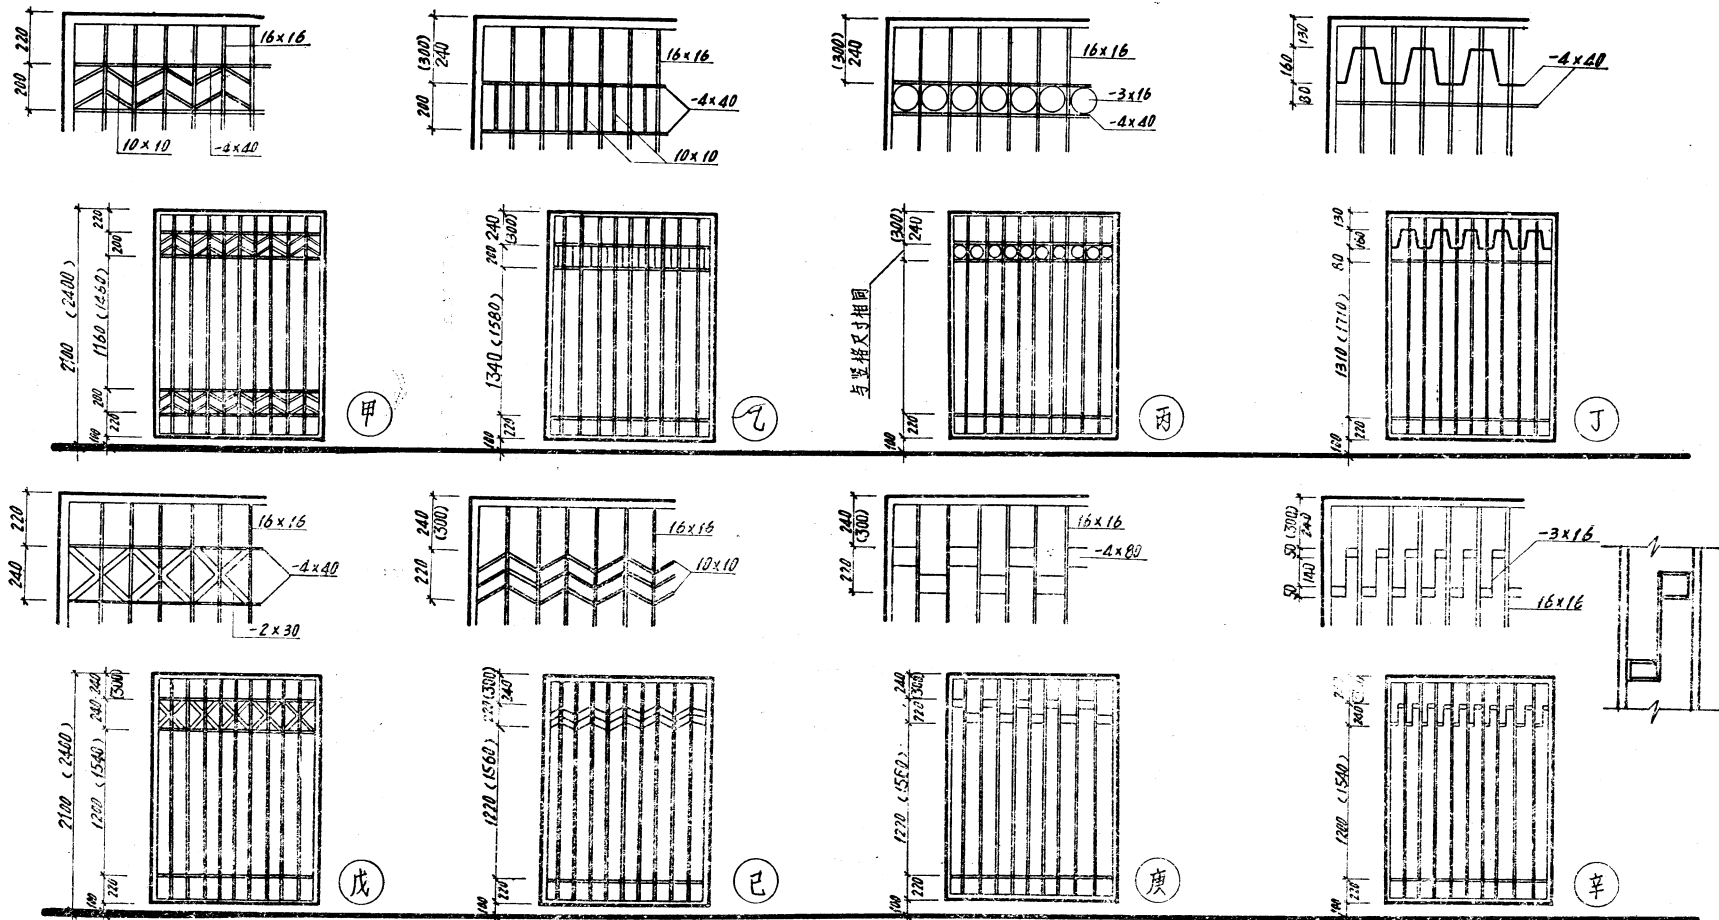






- 注: 1. 铁栅门下部可焊15毫米钢板高度由设计定。
 2. 下部横向扁钢为4x40。
 3. 竖向铁栅距离为120~140, 采用16x16方钢或中18。
 4. 全部钢材结合为焊接。

通用图	铁栅大门 (二)	编号	LJ206
1975		页	7




双角钢边框型






注: 1. 铁栅门横向尺寸必须
与门垛空间密切配合。
2. 边框采用形式由设计定。

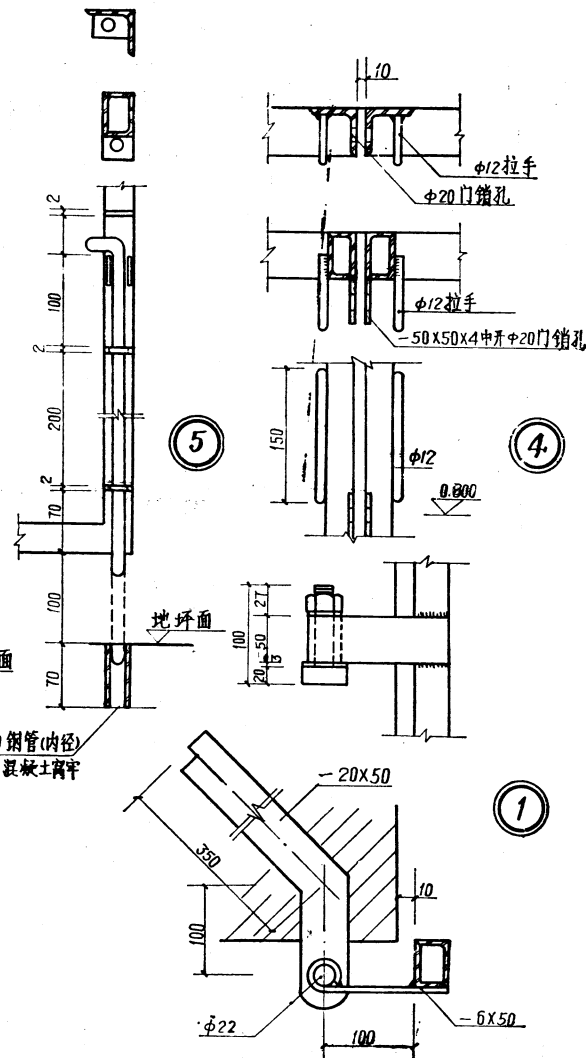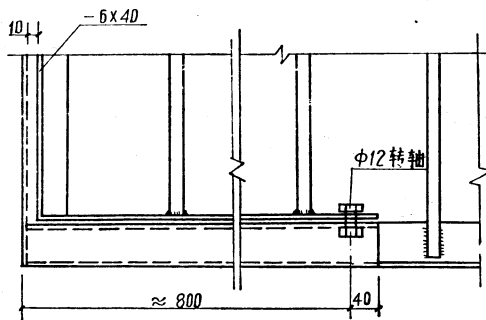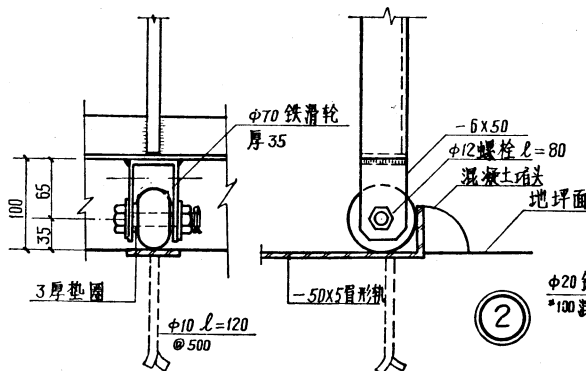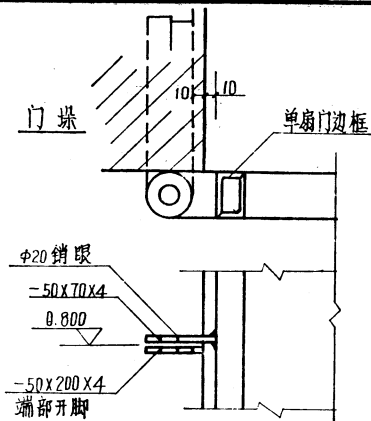

通用图 1975	铁栅大门 (三)	编号	Lj206
		页	8

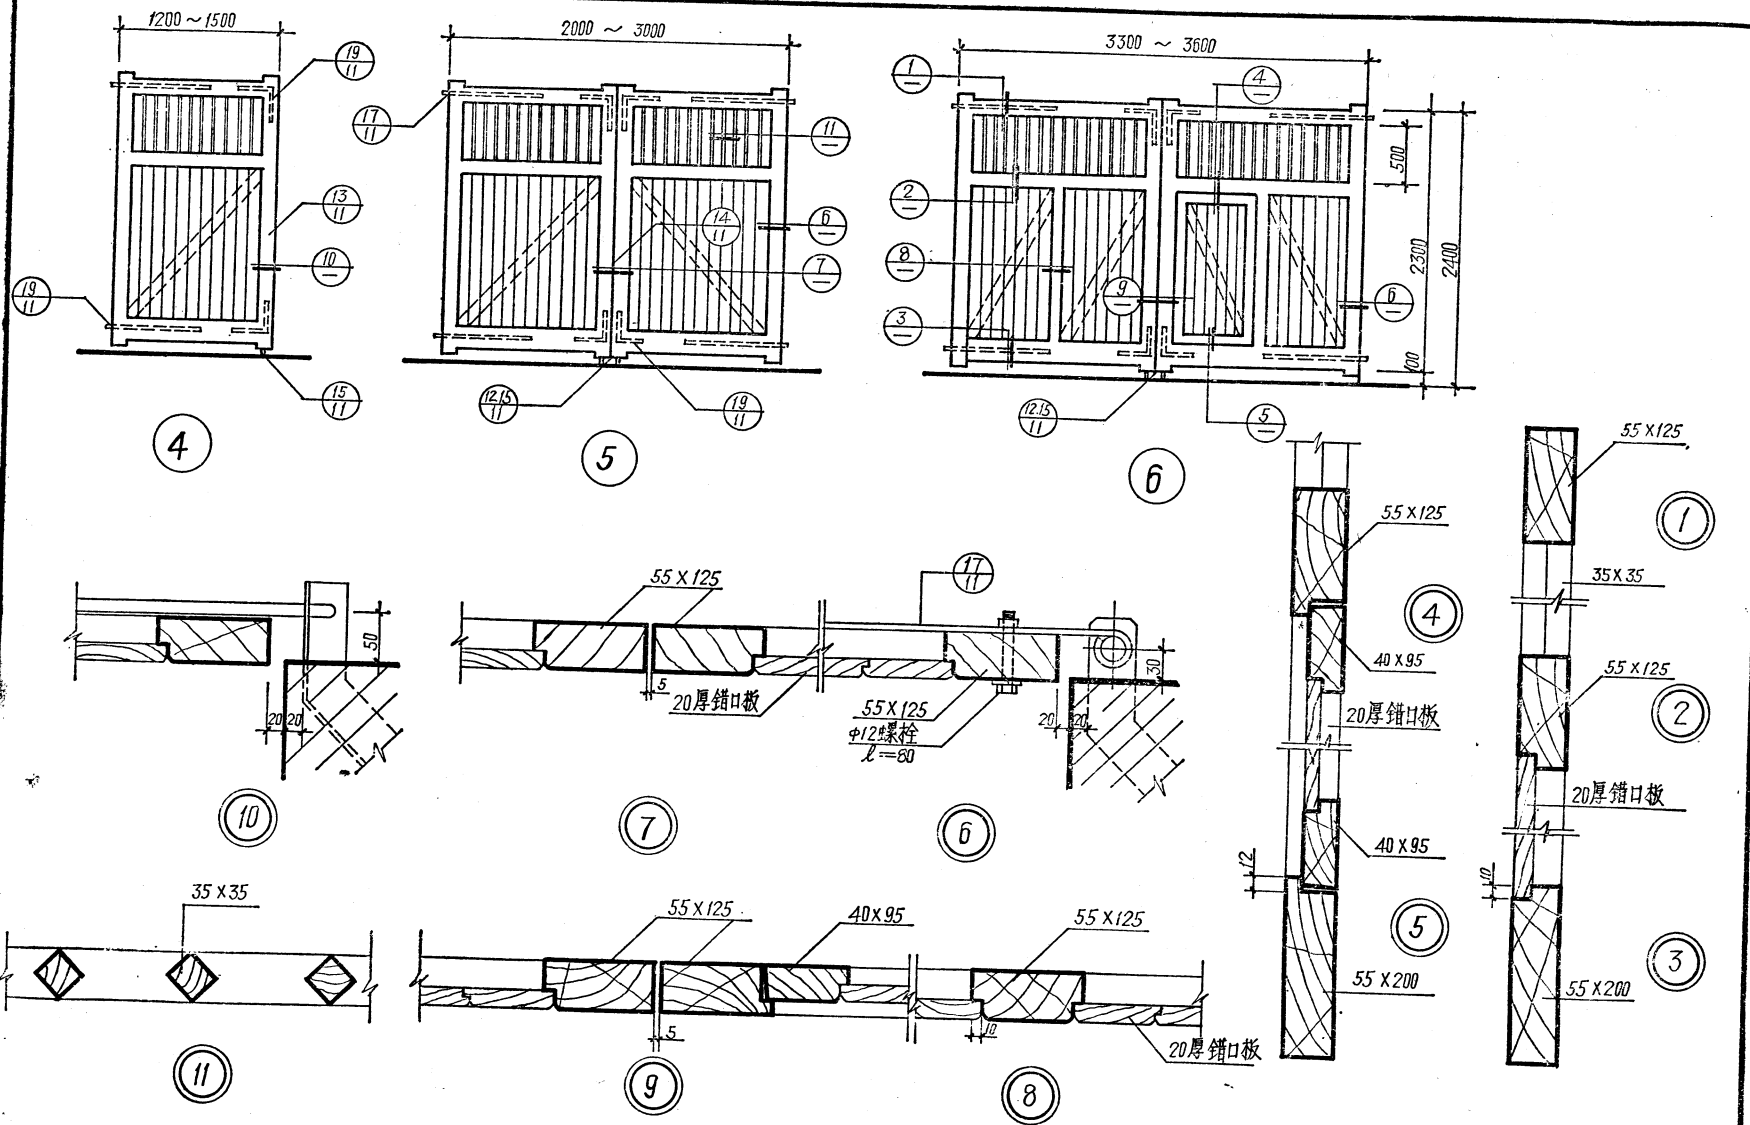


通用图 1975	拼板大门 (二)	编号 LJ 206 页 10
-------------	----------	-------------------

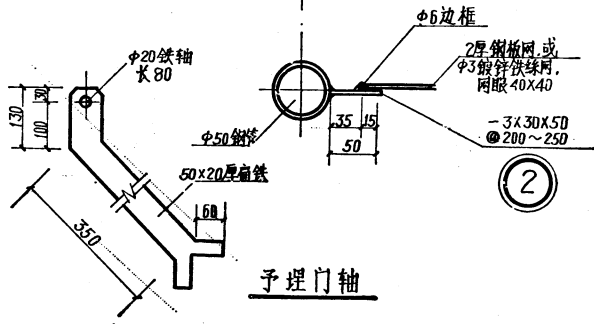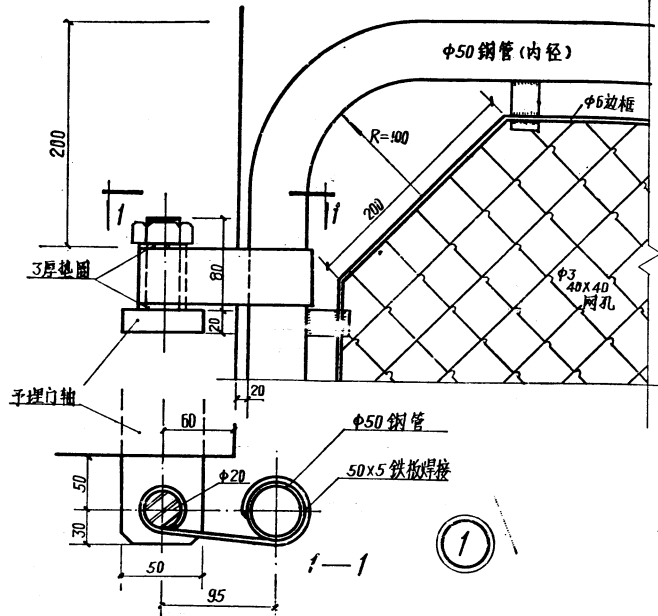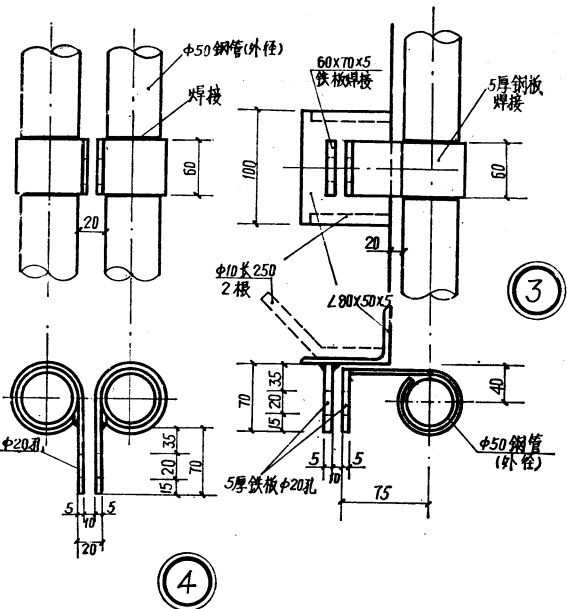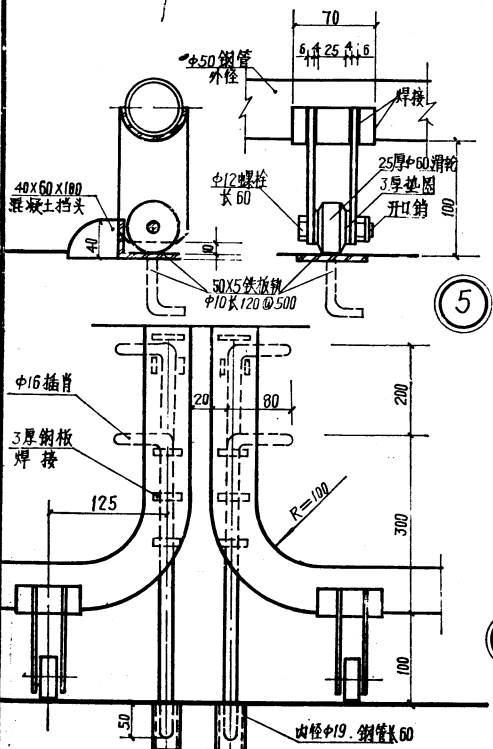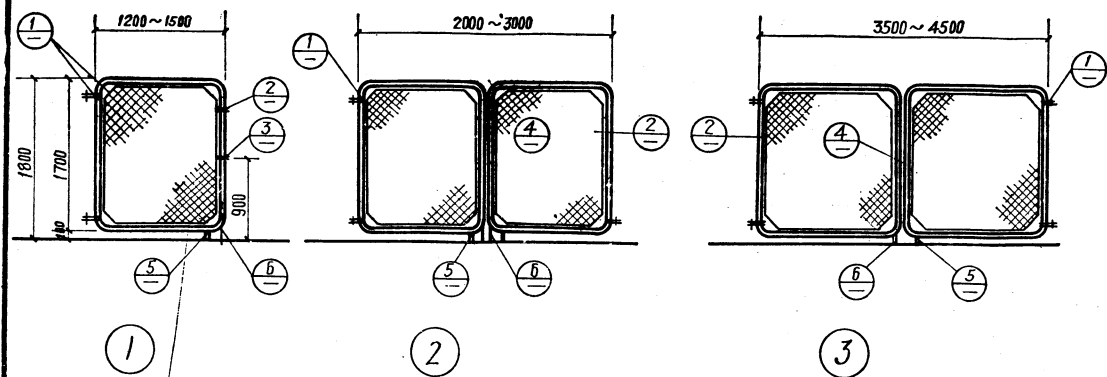


注: 门宽 ≤ 1200 时, 钢管边框可改为 $\phi 38$ 内径。

通用图 1975	钢 丝 网 大 门	编号 J206 页次 12
-------------	-----------	------------------

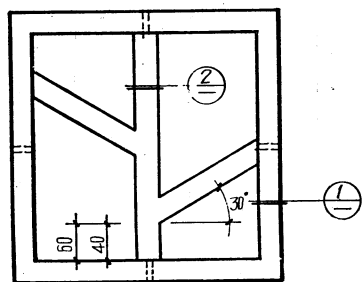


① 295 X 295

⑧ 395 X 395

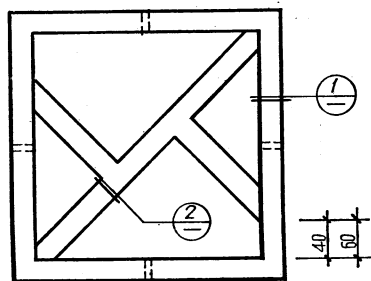


② 295 X 295

⑨ 395 X 395

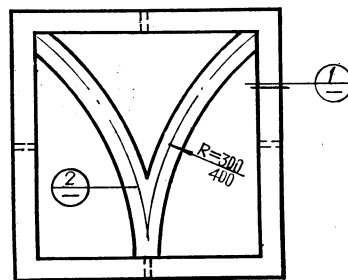


③ 295 X 295

⑩ 395 X 395

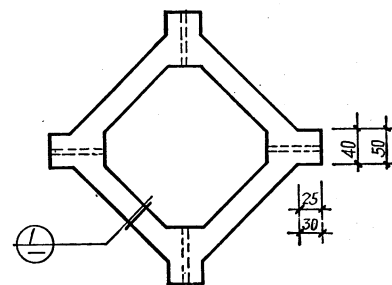


④ 295 X 295

⑪ 395 X 395

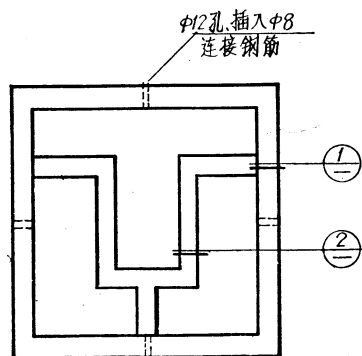


⑤ 295 X 295

⑫ 395 X 395

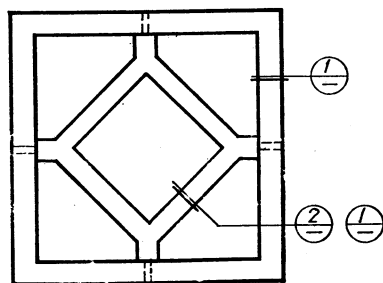


⑥ 295 X 295

⑬ 395 X 395

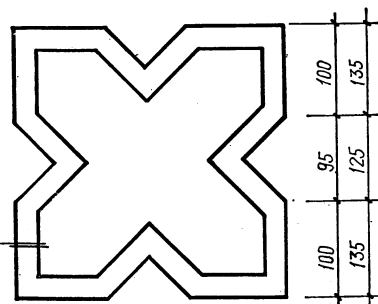

⑦ 295 X 295

⑭ 395 X 395



①

②


说明:

1. 本花格详图适用于围墙、楼梯间及其它建筑装饰。
2. 用200细石混凝土预制, 采用刨光模板, 1:2水泥细砂浆砌筑。
3. 花格组成形式由单体设计提供。纵向高度大于三米时需增加横梁分隔。

通用图
1975


预制混凝土花格(一)

编号 LJ206
页 13

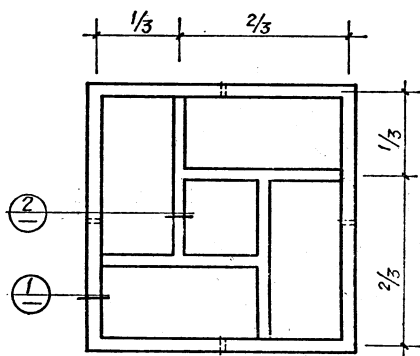


(15) 495 X 495

(22) 595 X 595

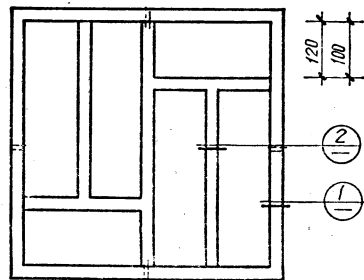


(16) 495 X 495

(23) 595 X 595

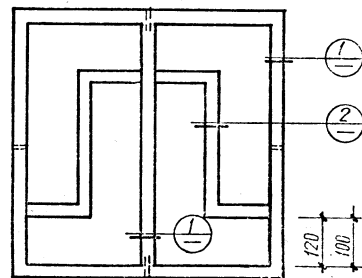


(17) 495 X 495

(24) 595 X 595

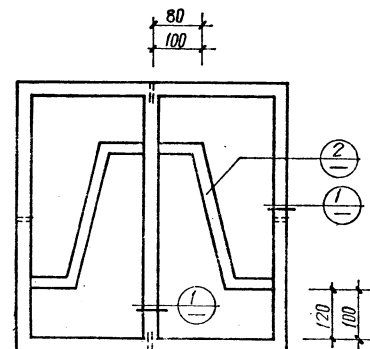


(18) 495 X 495

(25) 595 X 595

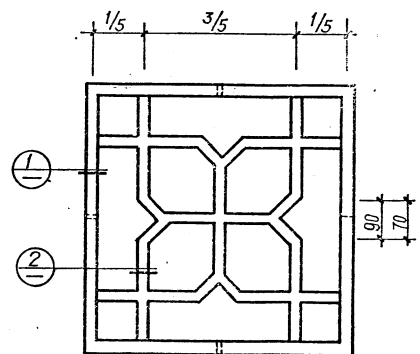


(19) 495 X 495

(26) 595 X 595

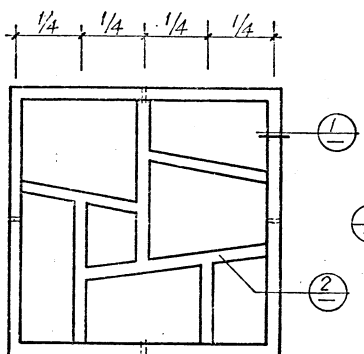


(20) 495 X 495

(27) 595 X 595

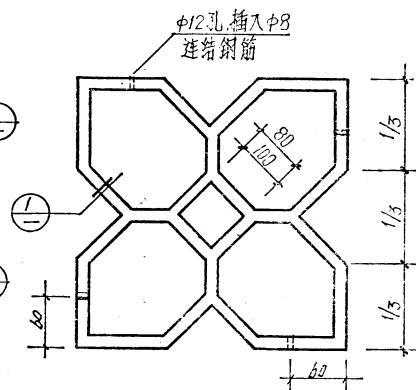

(21) 495 X 495


(28) 595 X 595




说明:

- 1.本花格详图适于围墙、楼梯间及其它建筑装饰。
- 2.用*200细石混凝土预制,采用刨光模板,1:2水泥细砂浆砌筑。
- 3.花格组成形式由具体设计定。纵向高度大于三米时增加横梁分隔。


通用图 1975	预制混凝土花格(二)	编号 LJ 206
		页 14

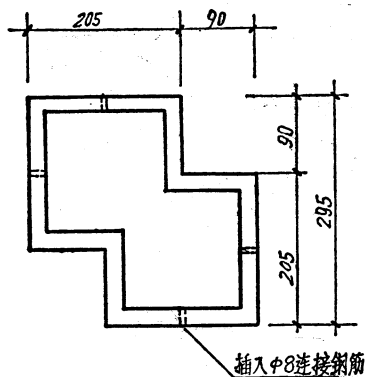


29 295 X 295

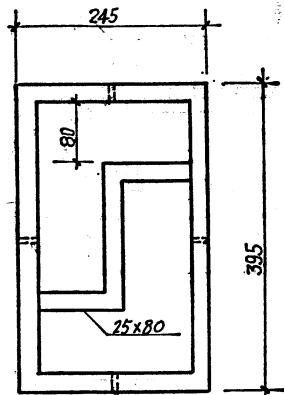


30 395 X 245









31 245 X 245

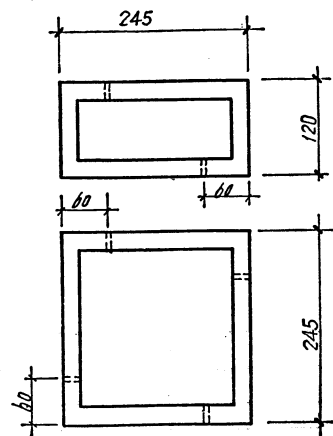

32 245 X 245
245 X 120

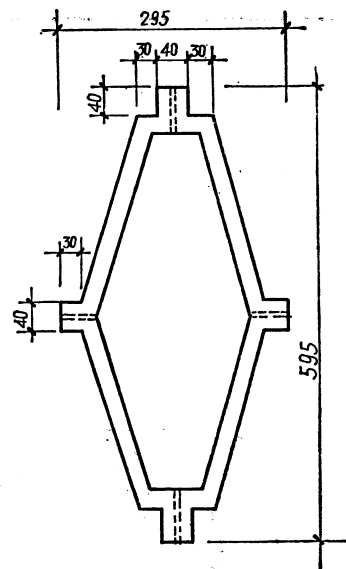

33 295 X 595

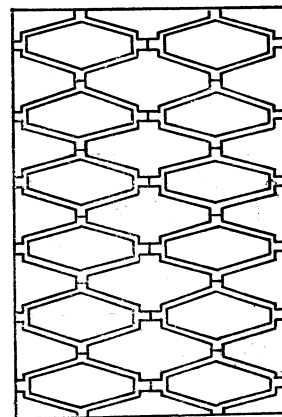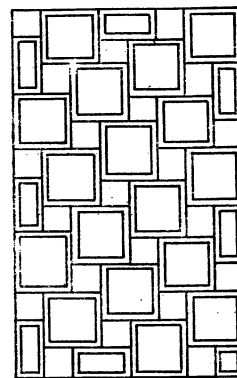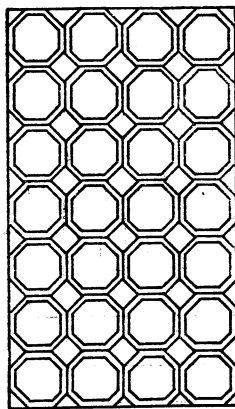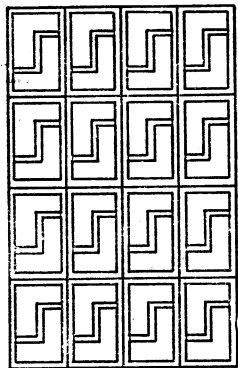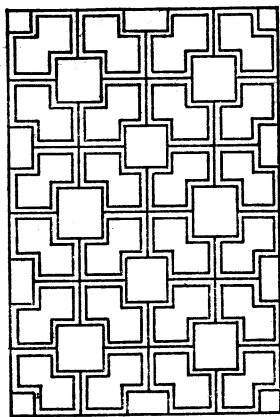

1



注: 说明详上页。

通用图
1975


预制混凝土花格(三)

编号	LJ 206
页	15

② 集水坑

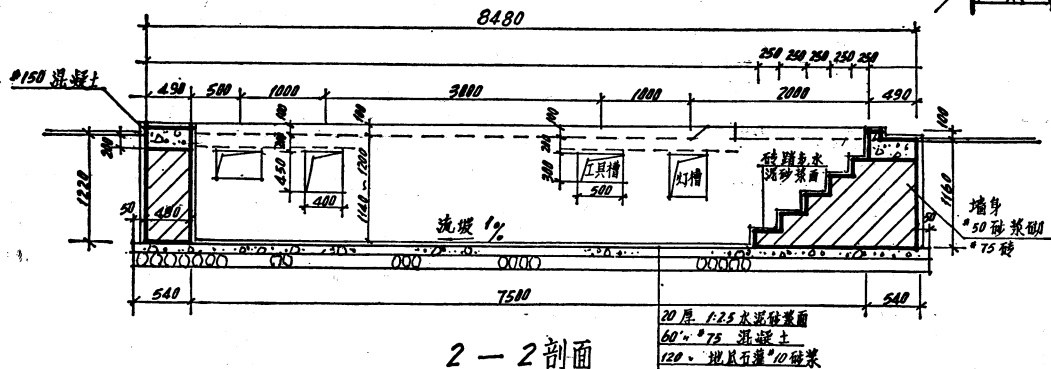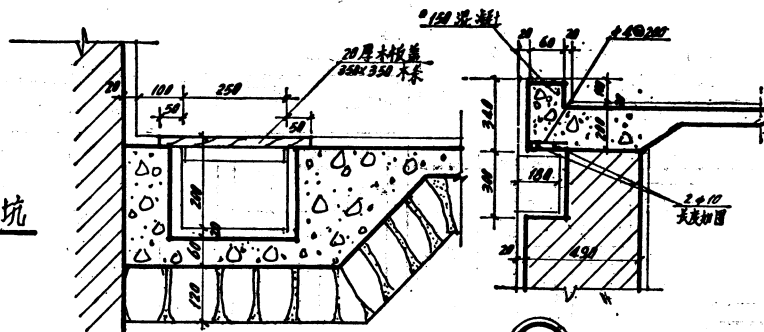


2-2剖面

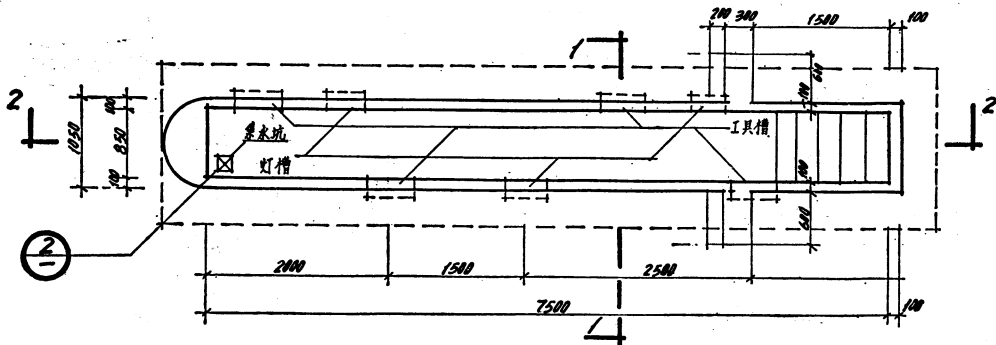


平面

注：平面长度係按检修解放牌载重汽车考虑如供其他车辆检修时长度应作相应变更。

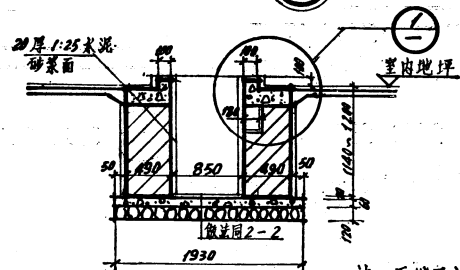







① 1-1 剖面

注：无地下水做法。
如采用乱石墙厚度不变抹面
厚20改为30。

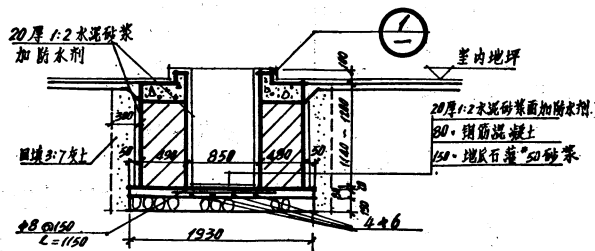

② 1-1 剖面


注：地下水高于坑底做法，
如采用乱石墙厚度不变抹面
厚20改为30。

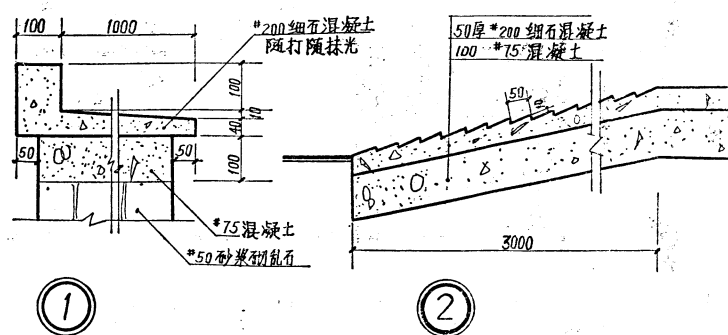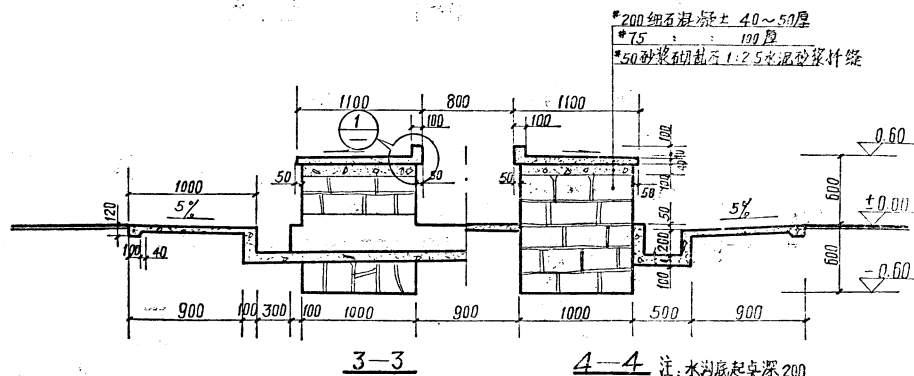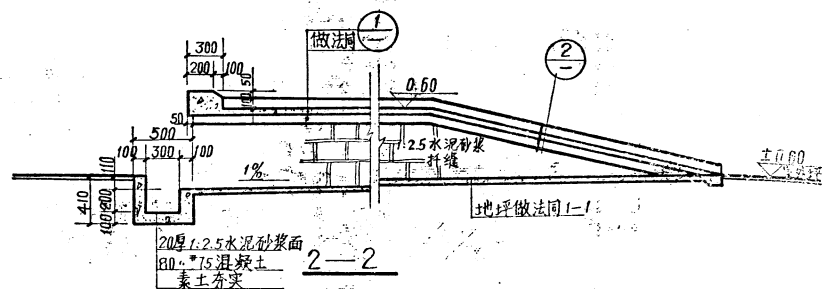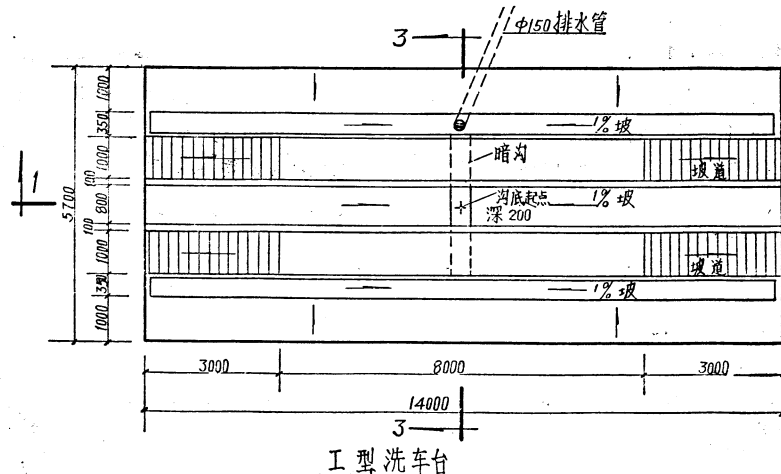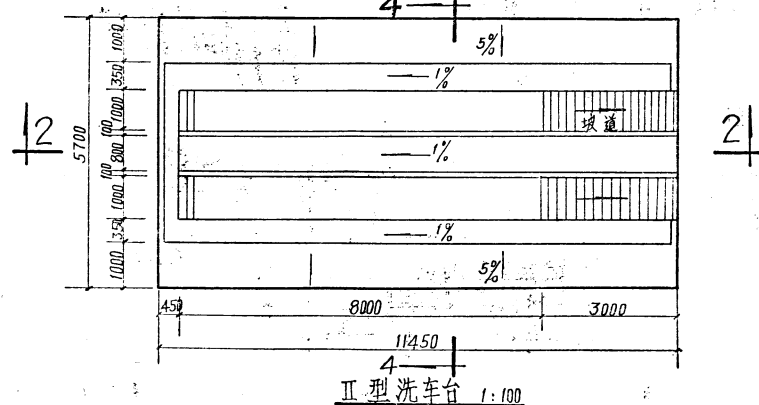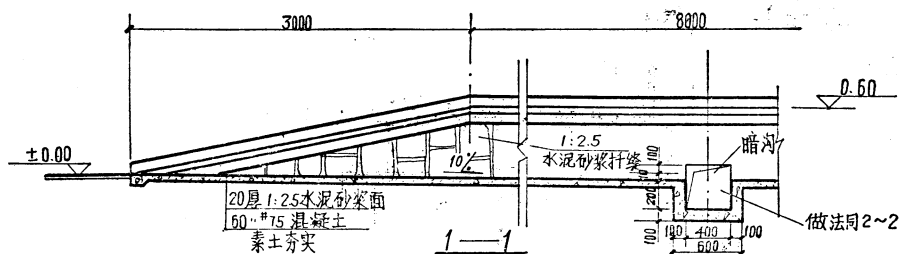

注：洗车台明沟排水方向，应配合下水管道施工。
乱石墙可改为砖墙，做法不变，由个体设计注明。

通用图 1975	露天洗车台 (槽式)	编号 LJ206
		页 18

横断面示意图

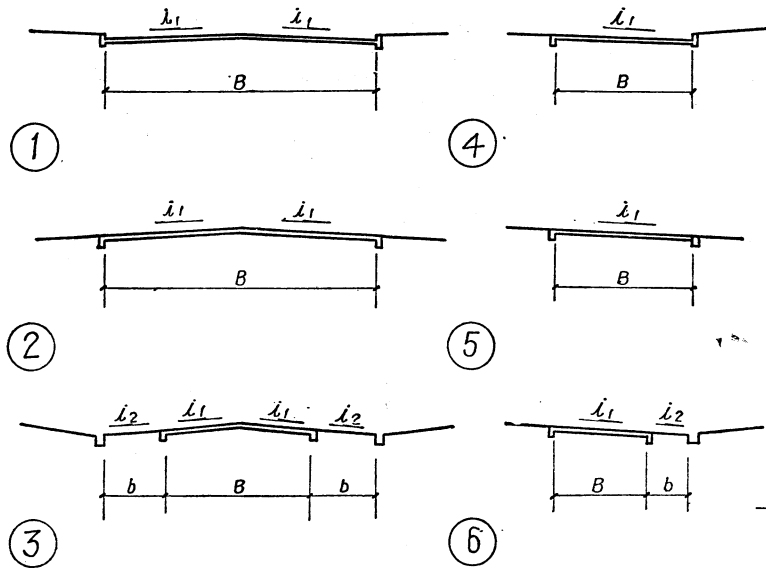


路面结构选用表

编号	做法	编号	做法	编号	做法	编号	做法
1	180厚*250混凝土 100厚2:8灰土 素土夯实	4	15厚沥青表面处置 80厚泥结碎石 120厚块(碎)石 素土夯实	7	80厚泥结(或浆配)碎石 120厚砾(碎)石 素土夯实	10	平铺砖(砂扫缝) 20厚砂垫层 素土夯实
2	120厚*250混凝土 100厚2:8灰土 素土夯实	5	15厚沥青表面处置 120厚泥结碎石 素土夯实	8	20厚石屑 120厚泥结碎石 素土夯实	11	80厚1:4石灰、炉渣 素土夯实
3	120厚*250混凝土 50厚粗砂 素土夯实	6	120厚碎(砾)石 三合土(1:2:5石灰、砂、碎石) 素土夯实	9	150厚1:4石灰炉渣 素土夯实	12	30厚成品水泥砖 20厚砂垫层 素土夯实

注: 1~9为车行道路面, 10~12为行人道路面

跟多资料加微信公众账号 jianzhul18

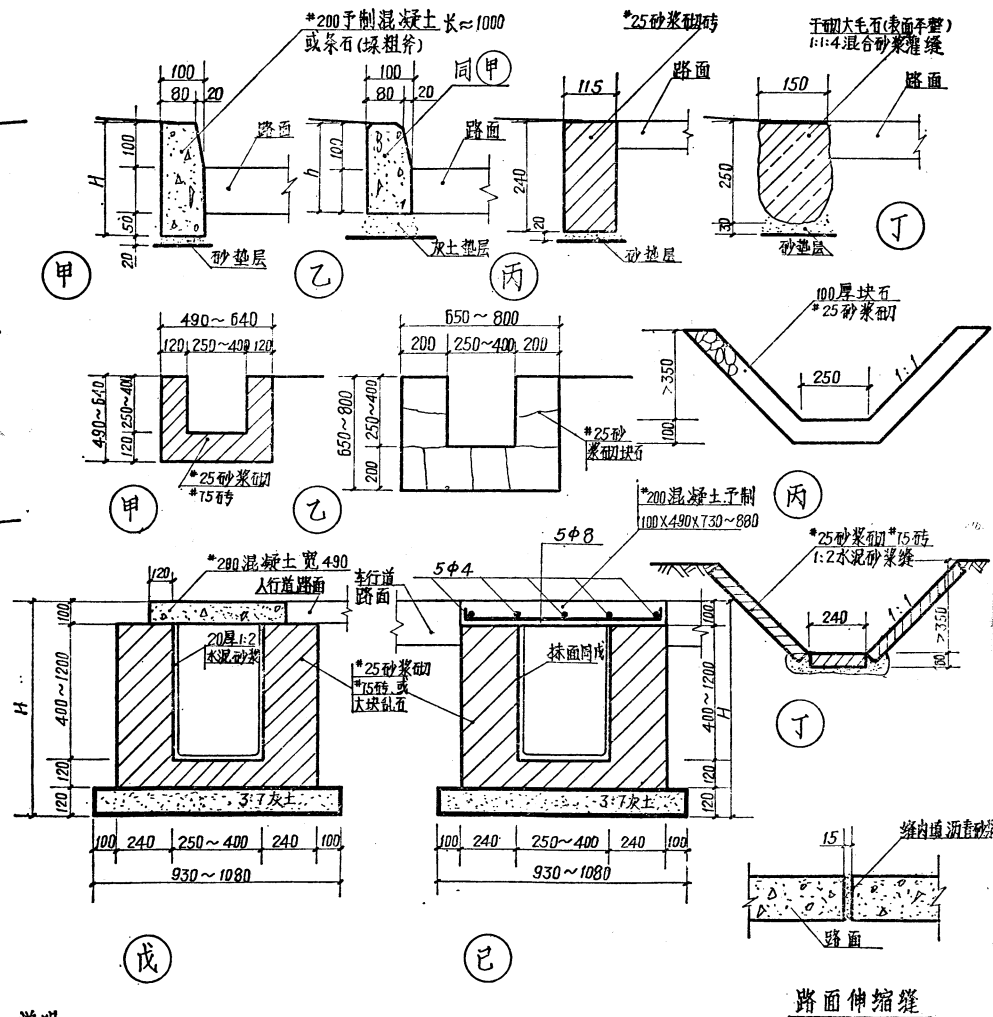

说明:

1. 路面宽度(B)及路肩宽度(b)见具体设计。
2. 路面横坡 $1\sim2\%$, 路肩横坡 $2\sim3\%$ 。
3. 沟深H, 由设计注明。

路面伸缩缝

通用图
1975

路面结构及详图

编号 LJ206
页数 19