


福建省建筑标准设计



墙 体

DBJT13-05

闽85J101

1985

墙

体

批准部门：福建省建设委员会

批准文号：闽建标(85)021号

主编单位：福建省建筑设计院

统一编号：DBJT13-05

发行日期：1985 年 12 月

图集号：闽85J101

主编单位负责人：黄仁初

主编单位技术负责人：史云霓

技术审定人：林维况

设计负责人：黄宏骥

说明

1. 本图集适用于一般工业与民用建筑

2. 本图集所注尺寸以毫米为单位

3. 套用本图集的索引方法：

闽85J101



本标准图集编号

标准详图编号

详图所在的分册编号

4. 本图集详图的编号及索引方法



详图的编号




详图的编号

详图在本分册



详图的编号

详图所在的分册编号




目录


说明、目录	1
外墙伸缝	2
外墙伸缝	3
内墙伸缝	4
外墙、内墙沉降缝	5
外墙、内墙防震缝	6
内墙防震缝	7
墙身防潮层	8
钢筋混凝土柱与砖墙拉结	9
窗台板、窗过梁、窗楣板	10
遮阳板、护墙窗	12
墙身通风孔	13
砌墙圈勾缝	14
石墙圈勾缝	15
住宅信报箱	16

说明、目录


图集号	闽85J101
页 数	1

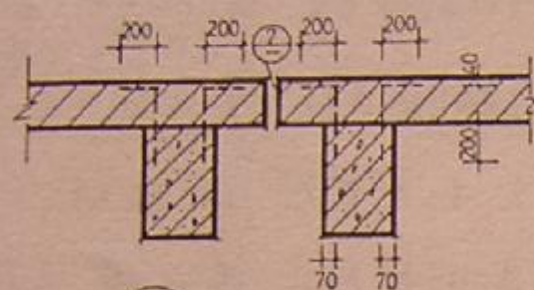


① 平缝

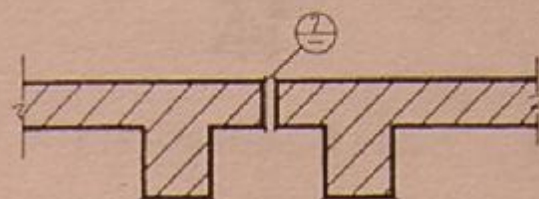


④ 平缝

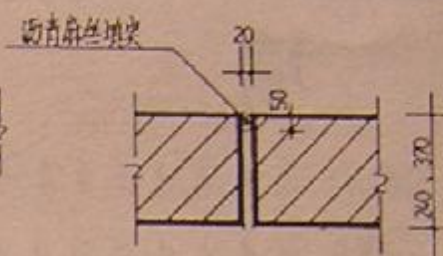


⑦ 平缝

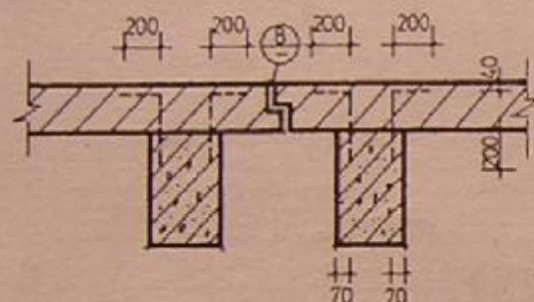


② 错口缝

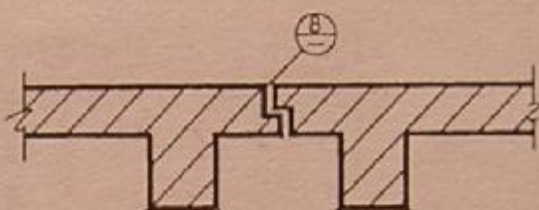


⑤ 错口缝

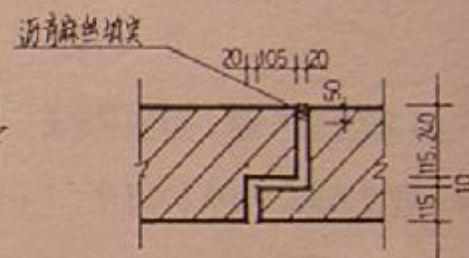


⑧ 错口缝

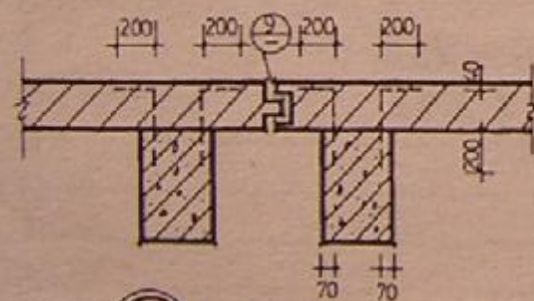

③ 企口缝

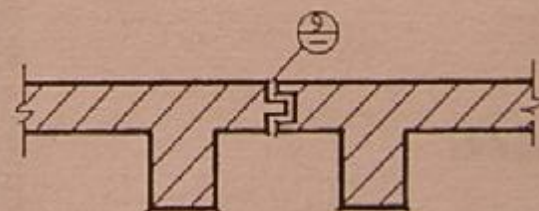

⑥ 企口缝

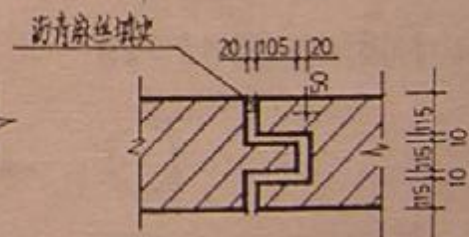


⑨ 企口缝

注: 1. 拉结钢筋间距为600(整倍)


2. 砂浆不低于25号

外墙伸缩缝


图号	085J101
页号	2

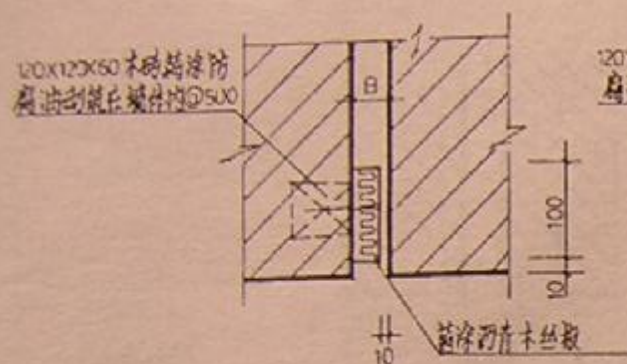


① 清水墙

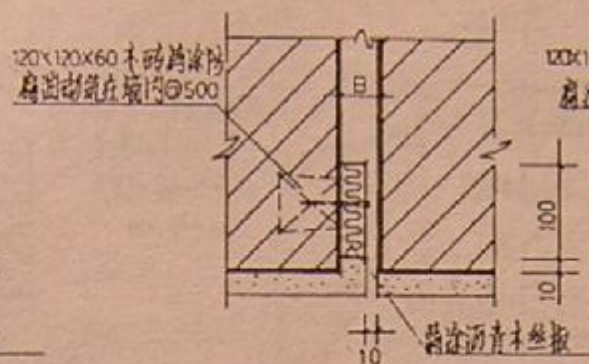


③ 混水墙

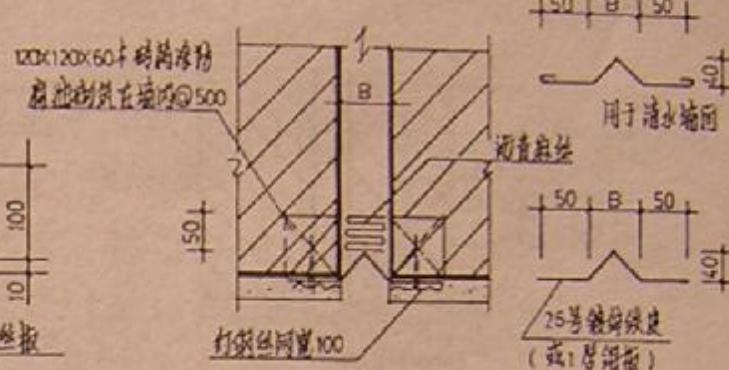


⑤ ⑥ 混水墙

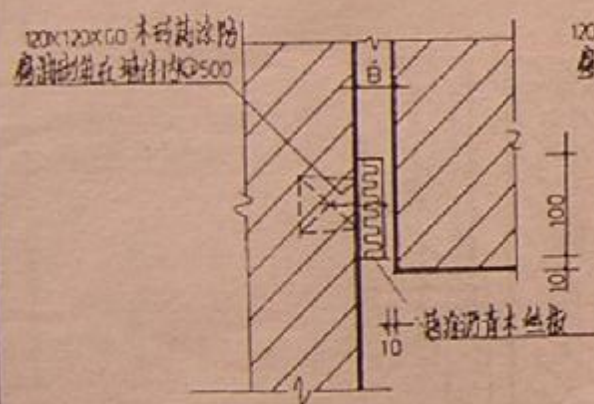

② 清水墙

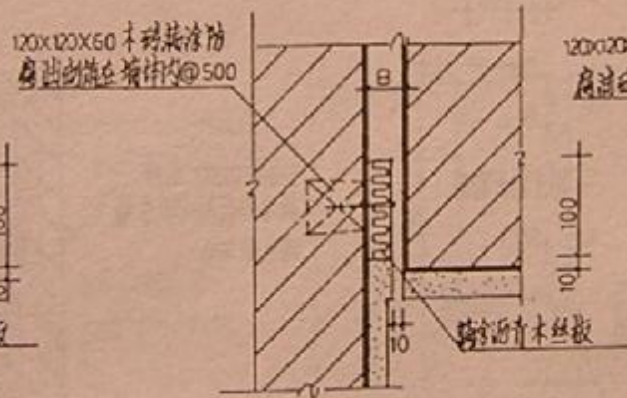

④ 混水墙

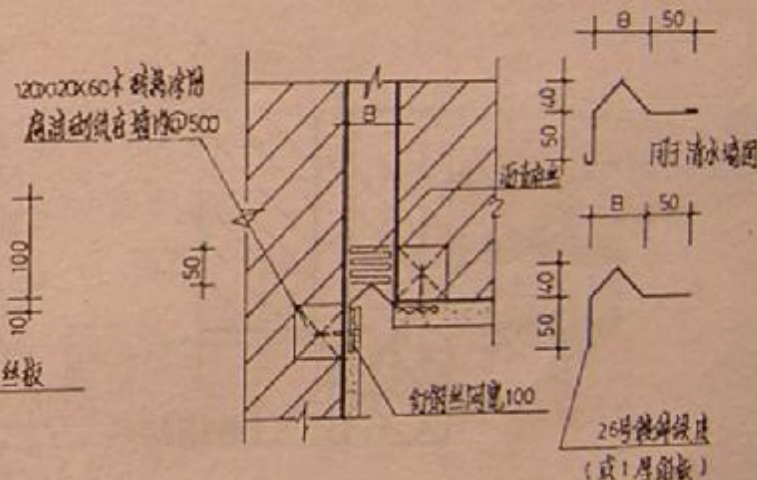

⑦ ⑧ 混水墙


注 1 26号镀锌铁丝或1厚钢板望面搭接60。

2 ⑤ ⑦ 镀锌铁丝 ⑥ ⑧ 钢板。



3 镀锌铁丝或钢板用镀锌铁丝或钢板搭接。同墙同漆。同颜色同墙面。

外墙伸缩缝


图集号	05J101
页次	3

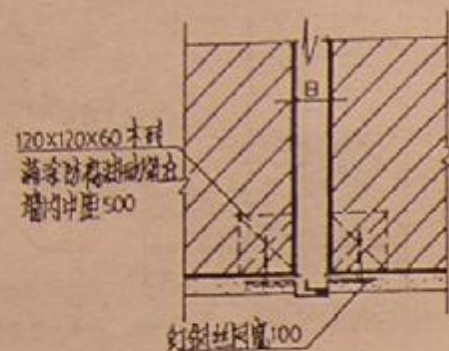



① ② 混水内墙图

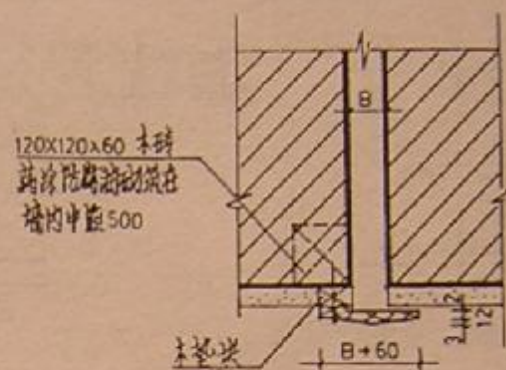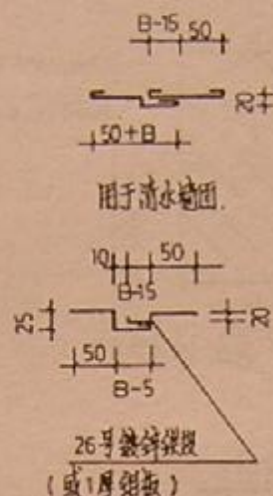

⑤ 混水内墙图

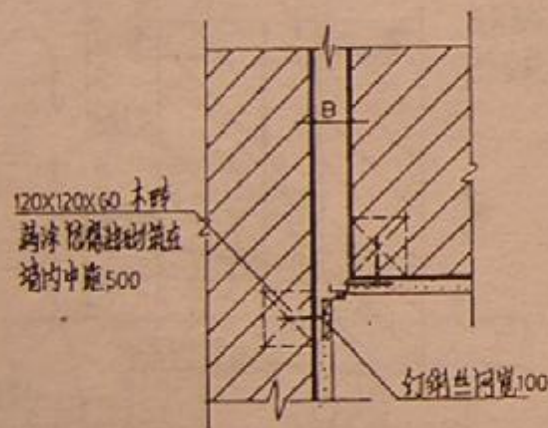

③ ④ 混水内墙图

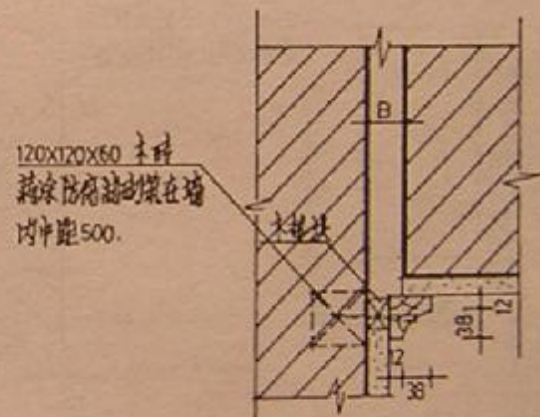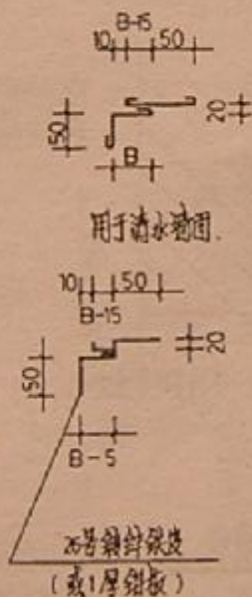





⑥ 混水内墙图

注：镀锌铁皮或铝板用防锈漆防腐处理二遍，罩面油漆二遍颜色同墙同。
2. 26号镀锌铁皮或1厚铝板竖向搭接60

3. ① ③ 镀锌铁皮 ② ④ 铝板
4. 木墙涂刷清油底一遍，罩面刷油漆二遍，颜色同内墙同。

内墙伸窗缝


图集号	08BJ101
页 号	2

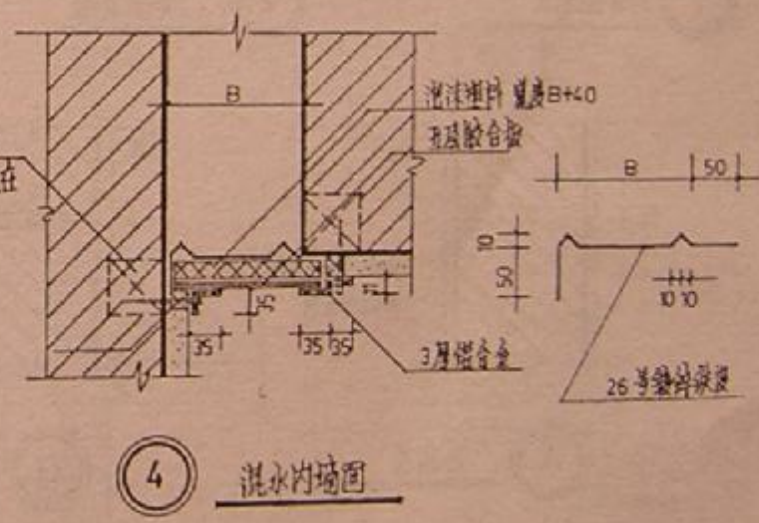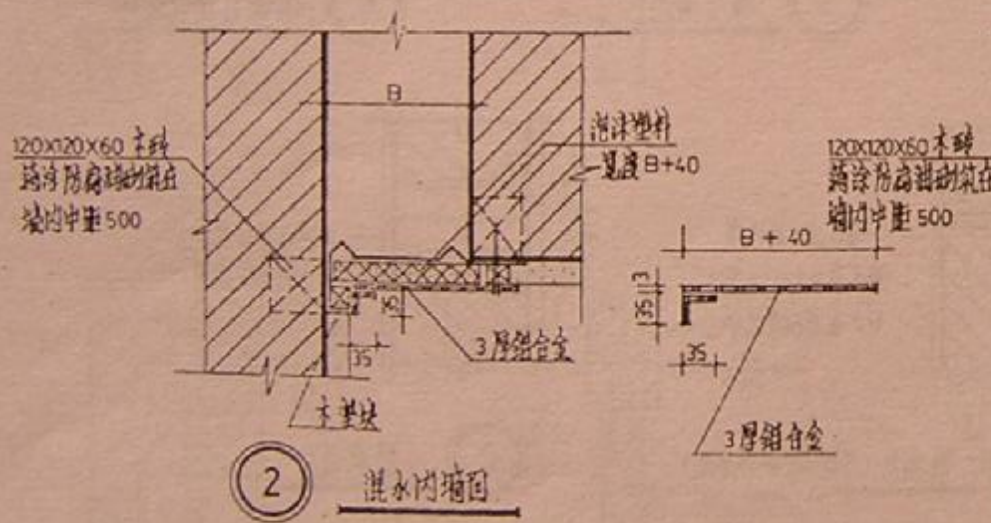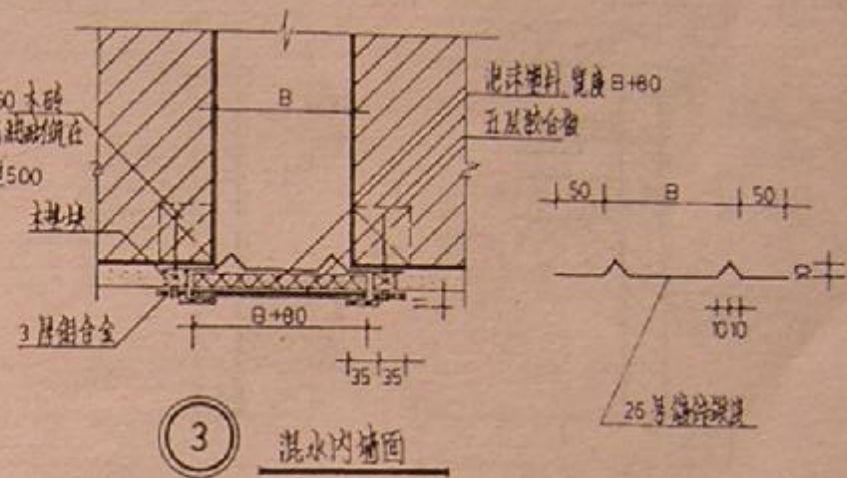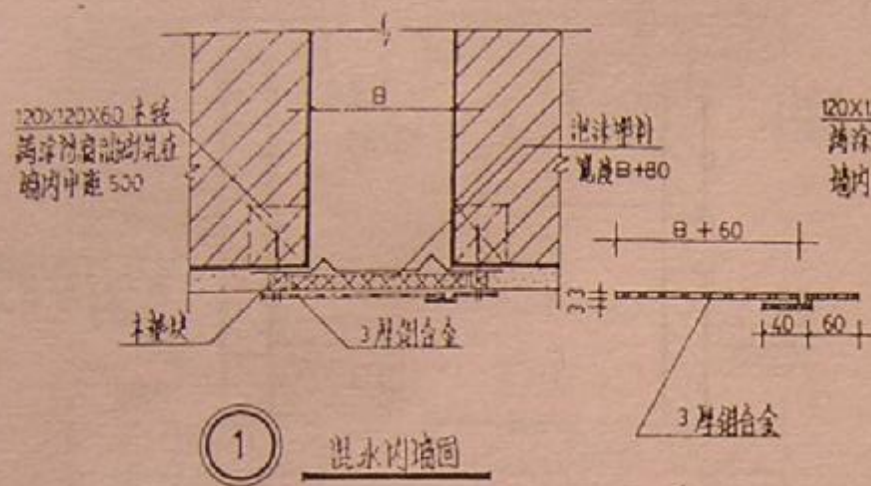


注：1. 铝合金，镀锌铁丝同防腐砌块做法二度，单面二度，颜色同内墙。2. 胶合板底，二度，单面二度，颜色同内墙。3. 镀锌铁丝同防腐砌块做法二度，单面二度，颜色同内墙。

内墙防震缝


图号	内85J101
页	7

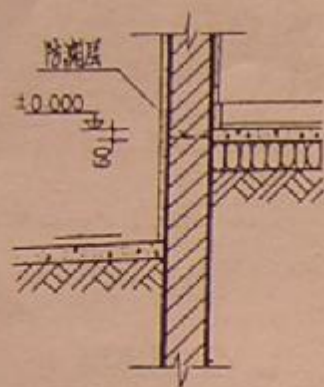


① 突铺地面

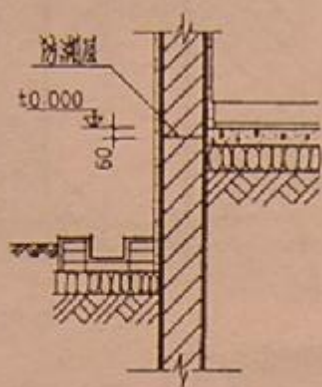


② 突铺地面

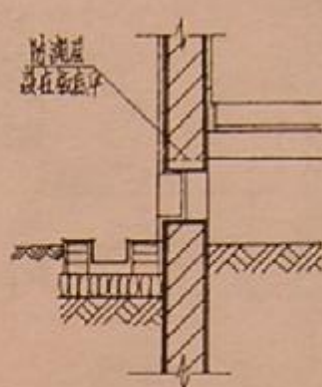


③ 架空地面

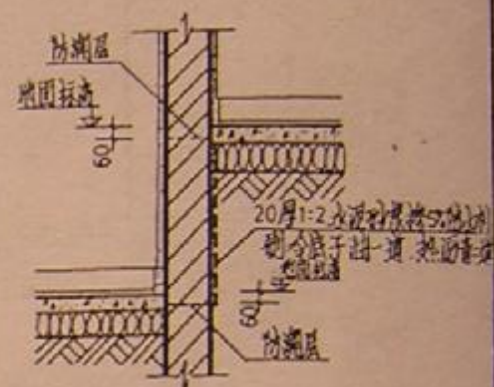


④ 突铺有商差地面

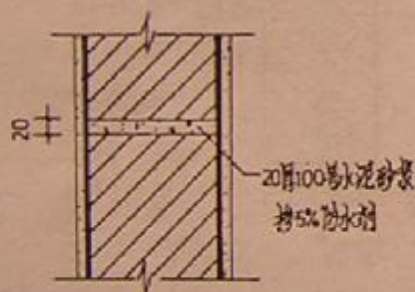

① 防潮层

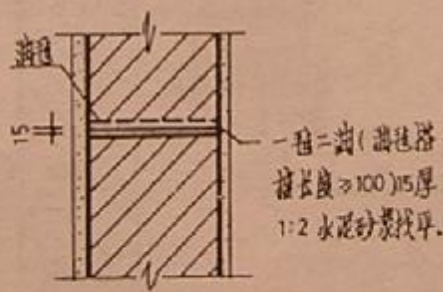

② 防潮层(不适用于抗震建筑)

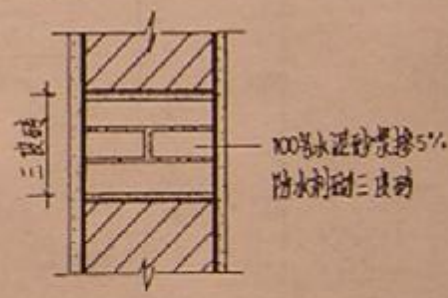


③ 防潮层


注: ①、②、③仅表示防潮层做法。

墙身防潮层


图号	05J101
页号	8

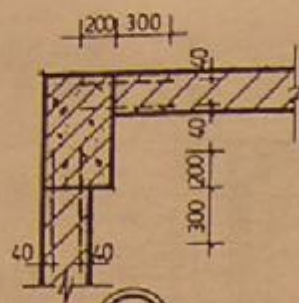


1

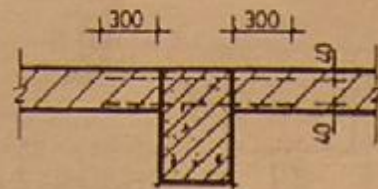


2

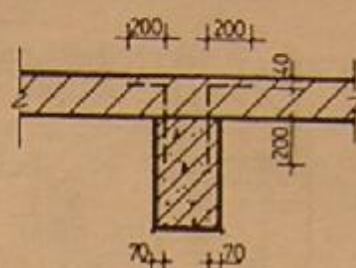


3

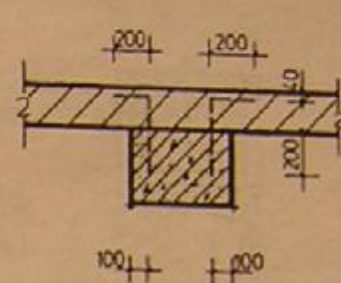


4

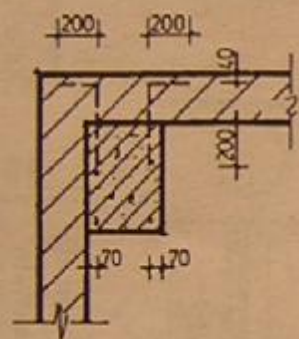


5

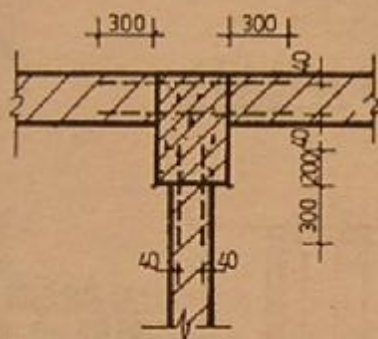


6

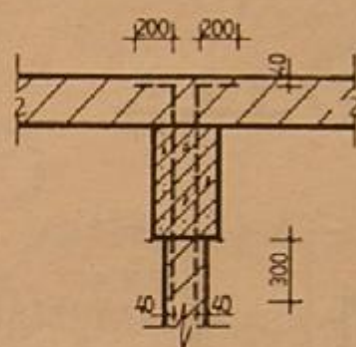


7

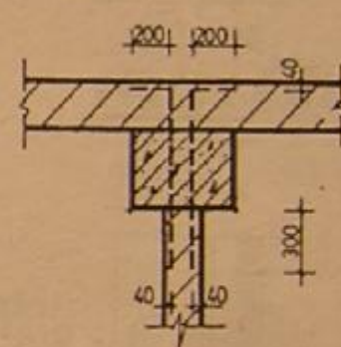


8

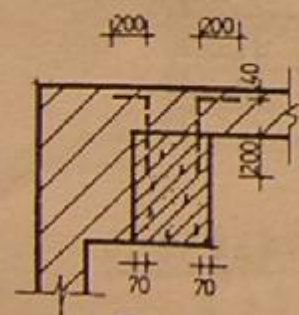

9

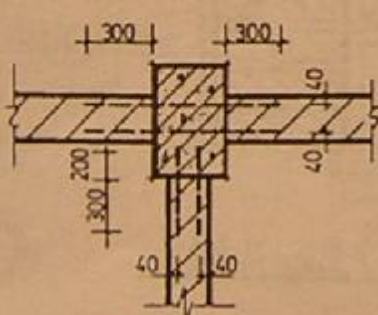

10

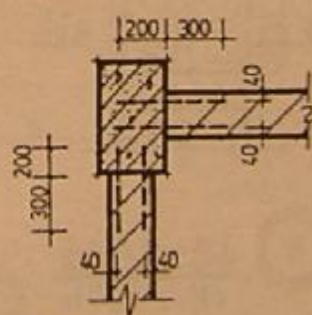


11


注: 1. 拉结钢筋均为 $\phi 6@500$ (竖向)
2. 砂浆不低于25号

钢筋混凝土柱与砖墙拉结


图号	08SJ101
页号	9

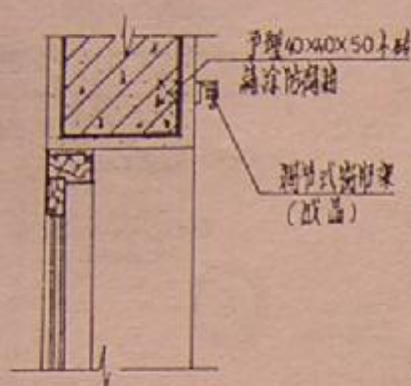


① 调节式窗框

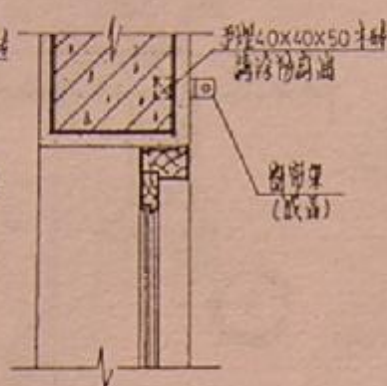


② 窗框

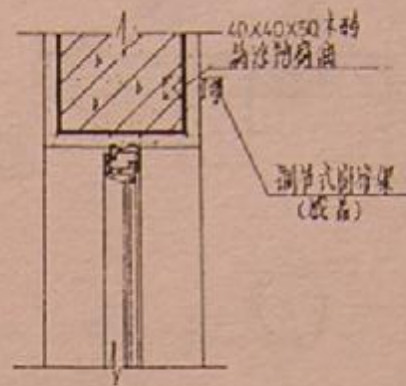


③ 调节式窗框

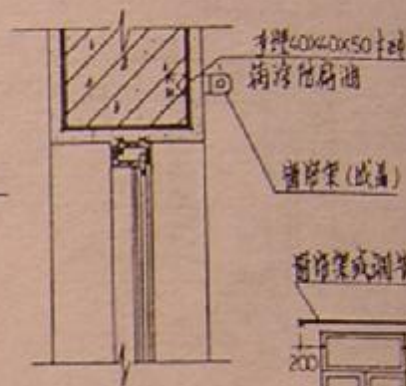


④ 窗框




⑨ 窗框或调节式窗框

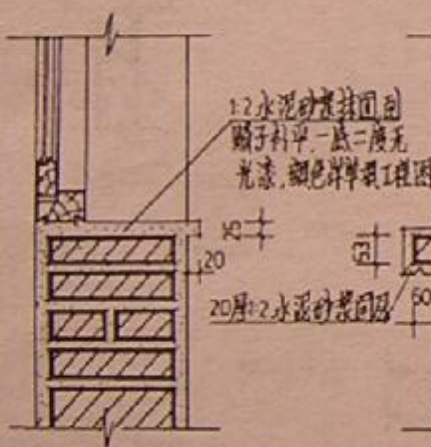


⑤ 木窗水泥砂浆台 (用于外墙窗平)

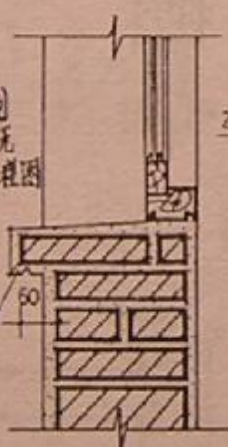

⑥ 木窗水泥砂浆台 (用于内墙窗平)

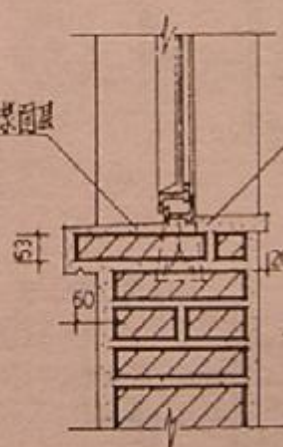

⑦ 斜窗水泥砂浆台

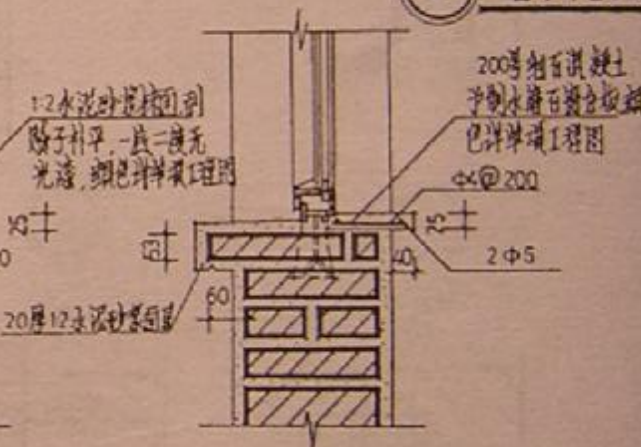


⑧ 钢窗水磨石窗台板

注1: 当窗宽大于15M时在窗框平枋40x40x50木枋@ < 1500


2: ①、③调节式窗框窗宽不宜大于2100

窗台(板)、窗框



图号	08SJ101
页号	10

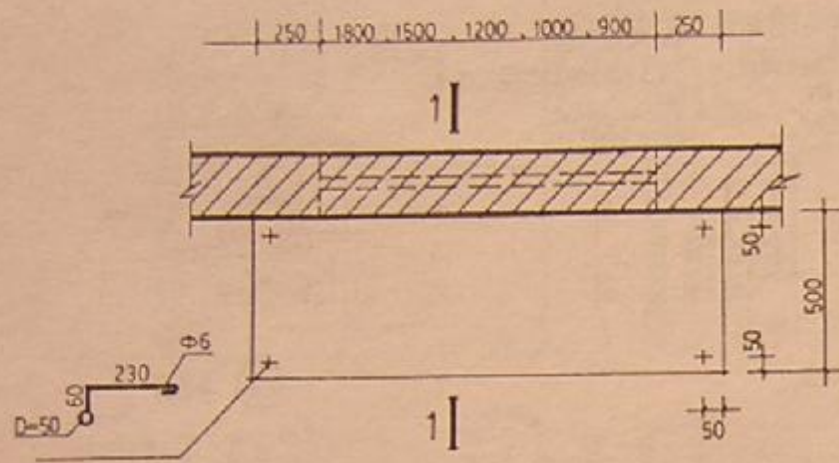

1 遮阳板 200号混凝土

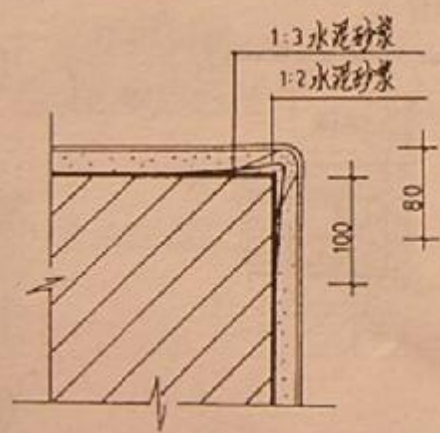



2 水泥砂护墙角
a b c

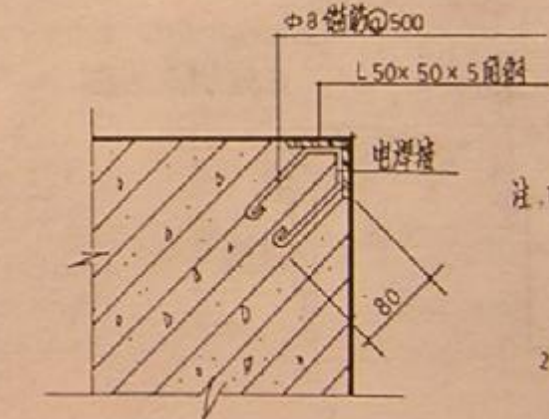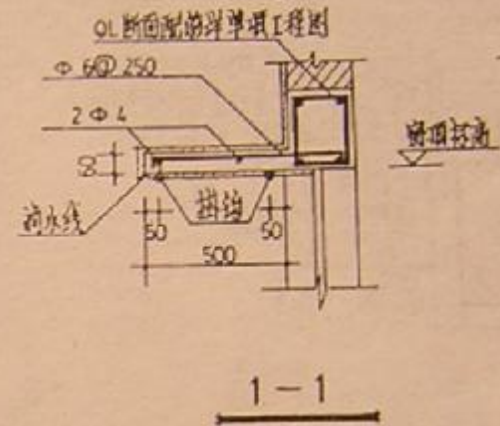

3 角钢护墙角
a b c



注: 1 护墙角高度(从地面、楼面起)
a=1500
b=1800
c=2000
2 ③用角钢护墙角或按设计详图
底层及顶层抹灰

遮阳板、护墙角		图样号	W85J101
		页 号	12

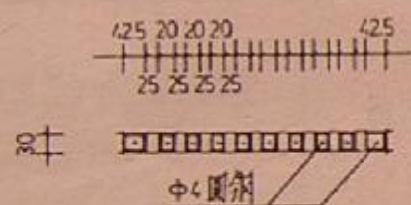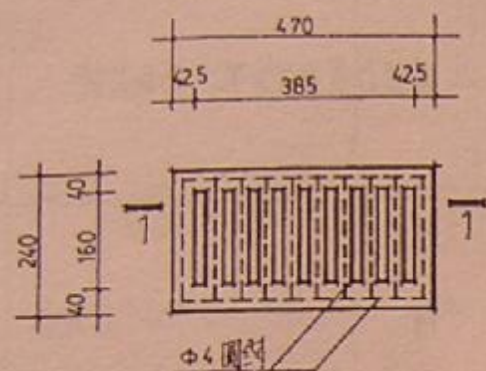



1-1

① 墙身通风篦

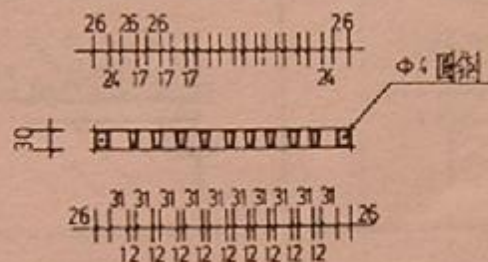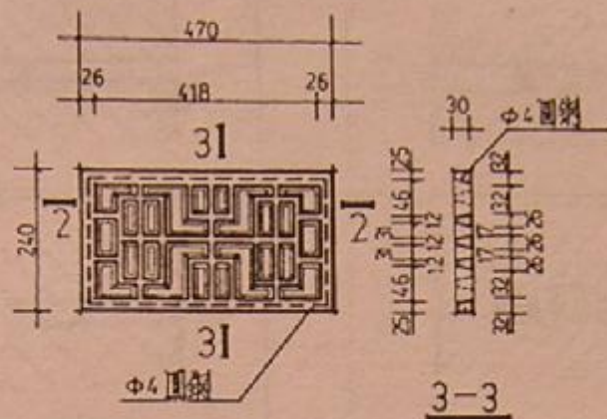

2-2

② 墙身通风篦

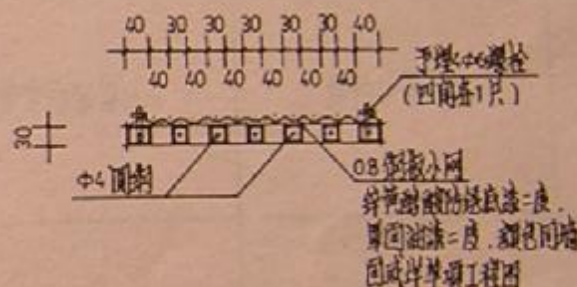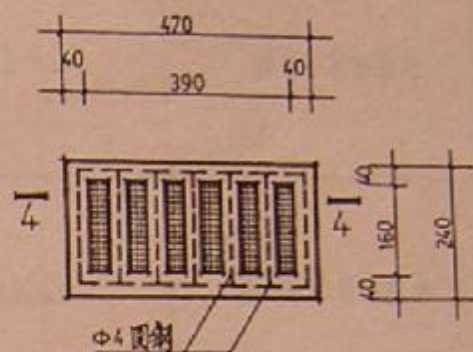







4-4


③ 墙身通风篦

墙身通风篦

图样号	085J101
页号	13

编 号	名 称	做 法	构造图形	备 注
1	水泥砂浆勾平缝	1:15 水泥砂浆勾平缝		墙缝打凿均匀平直, 然后勾缝
2	水泥砂浆勾平凹缝	1:15 水泥砂浆勾平凹缝		同 上
3	水泥砂浆勾斜缝	1:15 水泥砂浆勾斜缝		同 上
4	水泥砂浆勾弧凹缝	1:15 水泥砂浆勾弧凹缝		同 上
5	水泥砂浆勾弧凸缝	1:15 水泥砂浆勾弧凸缝		同 上
			砖 墙 面 勾 缝	
			图 号	图 85J 101
			页 号	14

编号	名称	做法	构造图形	备注
6	水泥混合砂浆勾平缝	1:0.3:2 水泥石灰细砂浆勾平缝		
7	水泥混合砂浆勾平凹缝	1:0.3:2 水泥石灰细砂浆勾平凹缝		
8	水泥混合砂浆勾平凸缝	1:0.3:2 水泥石灰细砂浆勾平凸缝		
9	水泥混合砂浆勾弧凹缝	1:0.3:2 水泥石灰细砂浆勾弧凹缝		
10	水泥混合砂浆勾弧凸缝	1:0.3:2 水泥石灰细砂浆勾弧凸缝		
			石墙勾缝	
			图集号	WSJ101
			页 数	15

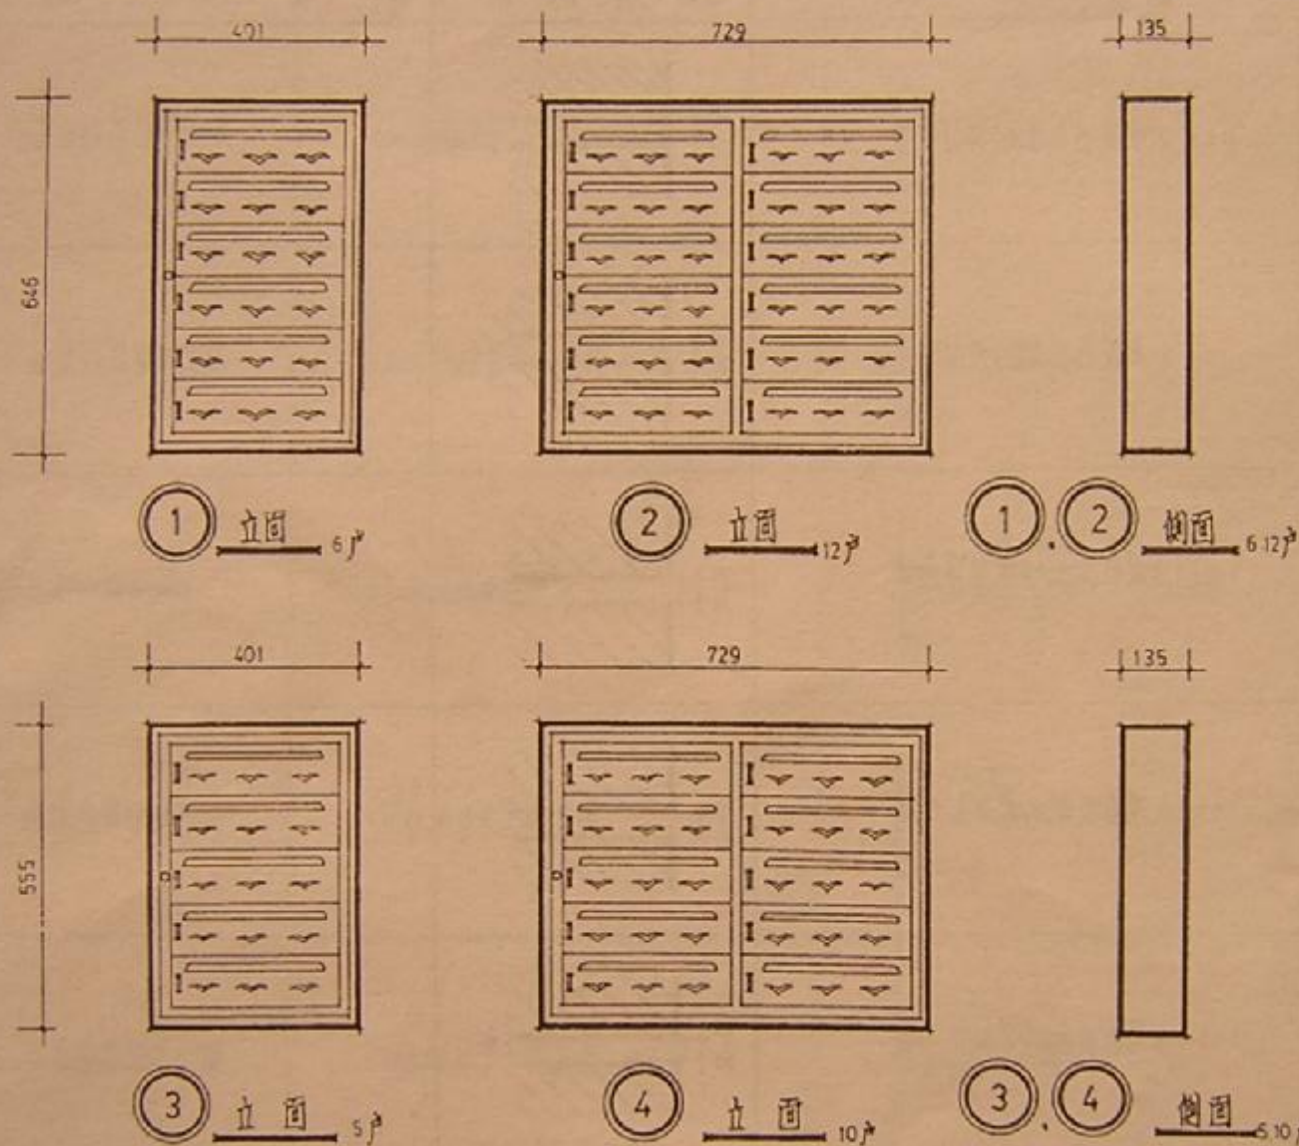

注:

1. 本图集根据邮电部统一生产统一设计的信报箱绘制。
2. 此信报箱为挂式，不嵌入墙内，土建设计时应考虑适当位置和有足够的挂放地方。
3. 设计人员可根据设计户数选用，如一幢三户六层房屋共18户可選用一個12户、一个6户掛裝使用，余类推。
4. 每一个信报箱有一个总门键由邮电局邮递员统一管理，每户由住户自配挂锁。
5. 安装方法：用冲击钻在墙上钻 $\phi 10$ 孔，孔距应与所挂信报箱预留孔一致，孔中埋入膨胀螺栓，然后将信报箱固定在墙上。
6. 信报箱底距地面1400。

住宅信报箱

图例号	图85T101
页 号	16